



🔍 1:50



🔍 1:50

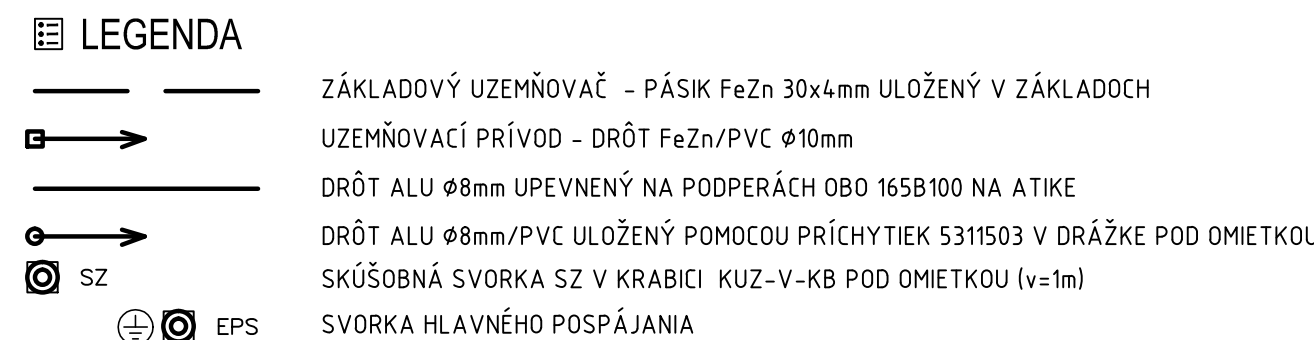


- UZEMNENIE JE PODĽA STN 332000-5-54 A 62305-3 AKO ZHOTOVENÝ ZÁKLADOVÝ UZEMŇOVAČ.
- OCEĎOVÝ VÝSTUŽ V ZÁKLADOCH SA VYUŽILA AKO UZEMŇOVAČ A PRIPOJILA TYP. SVORKAMI NA UZEM. PÁSIK.
- HLAVNÉ POSPÁJANIE SA VYKONALO V ZMYSE STN 332000-5-54.
- ODPOR UZEMNENIA NEMÁ BYŤ VÄČŠÍ AKO 5 OHMOV.
- UZEMNENIE TETO BUDOVY BOLO PREPOJENÉ S OSTATNÝM UZEMNENÍM AREÁLU.
- SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM JE RIŠENÝ PODĽA SÚBORU NORIEM STN EN 62305-1 až 62305-4.
- ÚROVEŇ OCHRANY PRED BLESKOM LPL III. SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM LPS III.
- TYP ZACHYTÁČEJ SÚSTAVY - MREŽOVÁ SIET'.
- V MIESTE ZVODOV SA OSADILI NA OBJEKT TABUČKY S UPOZORNENÍM NA NEBEZPEČNÉ KROKOVÉ NAPÄTIE V OKRUHU 3m

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY
$$\pm 0,000 = 143,100 \text{ m n. m. B.p.v.}$$

SO 314

314.3 Elektinštalácia a bleskozvody

314.3 Electric installations and lightning conductors

ZHOTOVITEL DSRŠ:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 	
RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I HIL. INŽ. PROJEKTU Č. ZÁKAZY		ING. S. BUKOVINSKÝ ING. M. KODAJOVÁ 7782-03	
PODFOTOVITEL DSRŠ:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA II 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL 	
KRAJ: NITRIANSKY OKRES: NITRA		KATASTR. ÚZEMIE: k.ú. Mlynské, Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor	
OBJEKT / BUILDING SO 314 ZDROJ POŽIARNEJ VODY PRE OBJEKTY PARKOVISKA NV SO 314 SOURCE OF ANTI-FIRE WATER FOR OBJECTS OF PARKING POT NV		DÁTUM FORMÁT MIERKA STUPEŇ ČÍS. ZÁKAZY	
NÁZOV PRÍLOHY / TITLE BLESKOZVODY A ÚZEMNENIE LIGHTNING CONDUCTORS AND EARTHING		DÁTUM FORMÁT MIERKA STUPEŇ ČÍS. ZÁKAZY	
		ČÍS. SUPRÁVY: ČÍS. PRÍLOHY:	
		314.3_04	