


VZOROVÝ REZ ULOŽENIA GRAVITAČNÉHO POTRUBIA

PODZHOVOTIVTEL DRS:  projektová kancelária Kasalova 39 , 949 01 Nitra t.č. 037 7721 001 www.vht.sk, info@vht.sk				PODPIS	
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. J. KANIANSKY	PODPIS	
		VYPRACOVAL	ING. PATRIK DEÁK, MGR. ŠTEFAN KOVÁČIK	PODPIS	
		KONTROLOVAL	ING. P. DEÁK	PODPIS	
KRAJ:	NITRIANSKY	KATASTR. ÚZEMIE: k.ú. Mlynárce, <u>Lužianky</u> , Dražovce, <u>Zbehy</u> , Čakajovce, Zobor		DÁTUM	02/2018
OKRES:	NITRA			FORMÁT	3 A4
OBJEKT / BUILDING SO 513 ODVODNENIE PARKOVISKA TIP a ORL SO 513 DRAINAGE OF PARKING POT TIP AND ORL				MIERKA	1:25
				STUPEŇ	DSRS
				ČÍS. ZÁKAZKY	7782-03
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE VZOR ULOŽENIA POTRUBIA DO ZEME MODEL PIPELINE DEPOSITION INTO GROUND				ČÍS. SÚPRÁVY:	ČÍS. PRÍLOHY:
					06

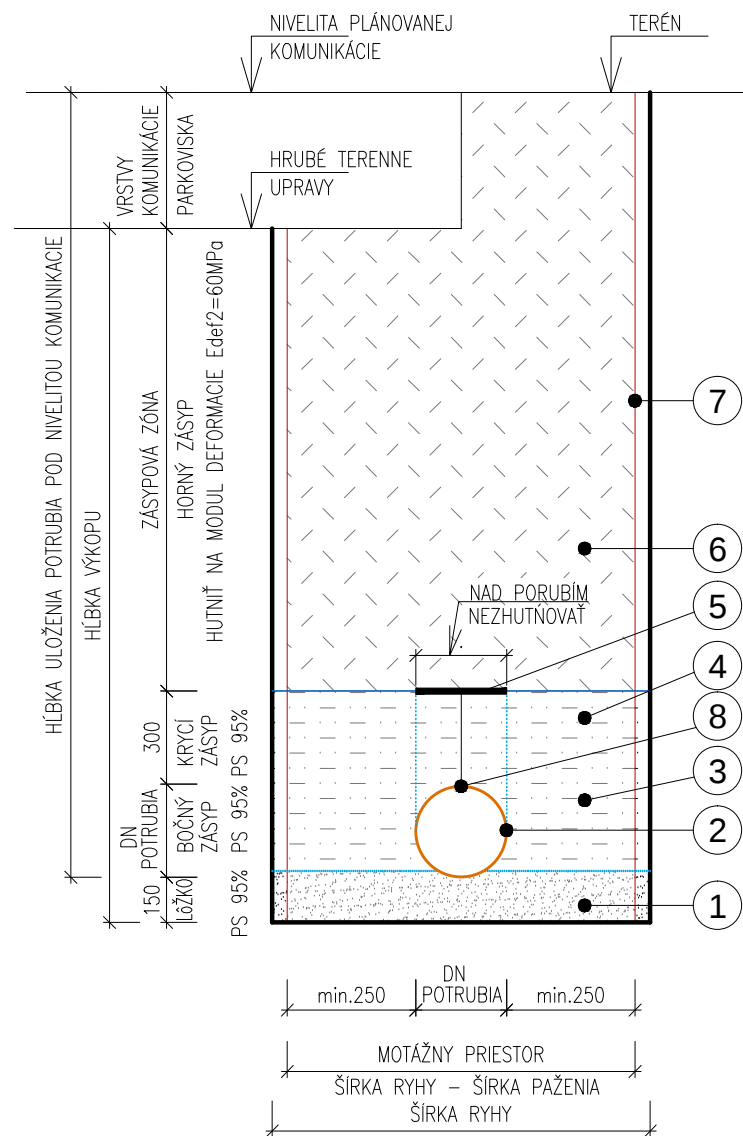

č.	POPIS
1	LŮŽKO POD POTRUBIE PIESOK fr.0-4mm hr:100mm HUTNENÝ PS95%
2	PLASTOVÉ POTRUBIE TLAKOVEJ KANALIZÁCIE (HDPE100) SDR17, DNO POTRUBIA VIŠD POZDĽŽNÝ PROFIL TLAKOVEJ KANALIZÁCIE
3	BOČNÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK fr.0-22mm HUTNENÝ PS95%
4	KRYCÍ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK fr.0-22mm HUTNENÝ PS95%
5	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA Z PE
6	HORNÝ ZÁSYP V ZELENÍ TRIEDENOU ZEMINOU Z VÝKOPU KANALIZ. POTRUBIA, HUTNENÝ PO VRSTVÁCH ě 200-300mm (Edef ě 20MPa, Dě92%) HORNÝ ZÁSYP V KOMUNIKÁČII ŠTRKODRVOU fr.0-63mm, ZHUTNENOU PO VRSTVÁCH ě 250mm HUTNENÝ Edef ě 45MPa, lědě0,7
7	ZVISLÁ STENA VÝKOPU - PRÍLOŽNÉ PAŽENIE
8	SIGNALIZAČNÝ VODIČ ČYKY 4mm2