



VZOROVÝ REZ ULOŽENIA GRAVITAČNÉHO POTRUBIA

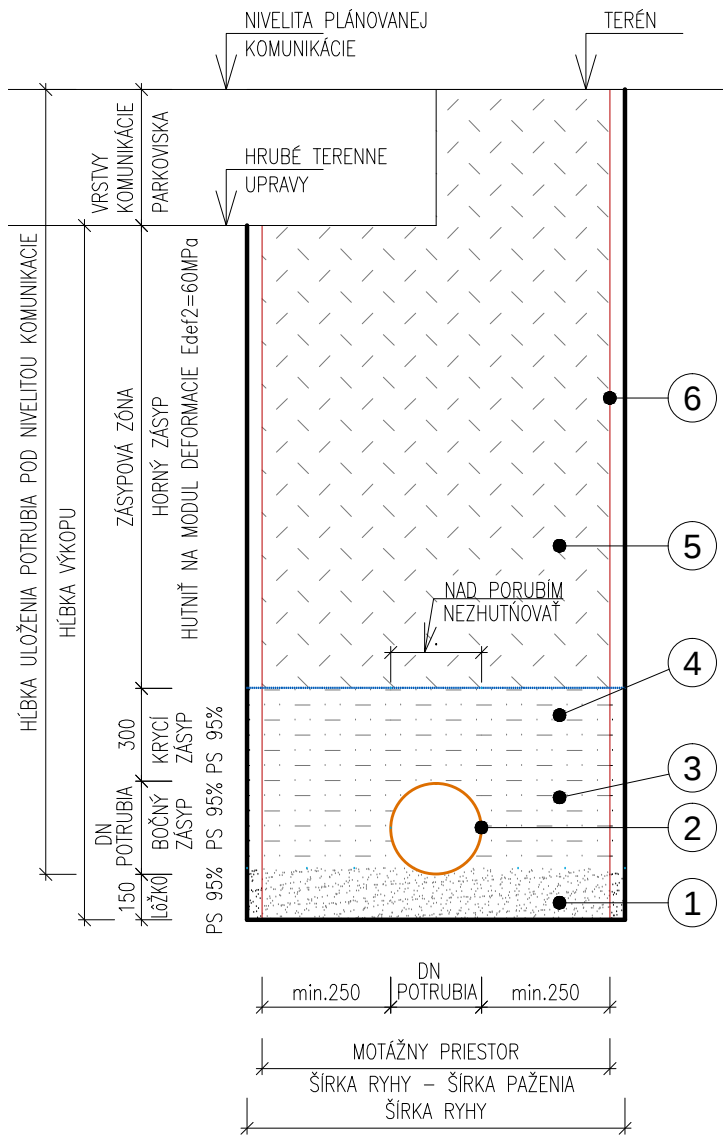

Č.	POPIS
1	LŮŽKO POD POTRUBIE PIESOK fr.0-4mm hr.100mm HUTNENÝ PS95%
2	PLASTOVÉ POTRUBIE GRAVITAČNEJ KANALIZÁCIE (PVC/PP) SN10, DNO POTRUBIA VIĎ POZDLŽNÝ PROFIL VODOVODU
3	BOČNÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK fr.0-22mm HUTNENÝ PS95%
4	KRYCÍ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK fr.0-22mm HUTNENÝ PS95%
5	HORNÝ ZÁSYP V ZELENÍ TRIEDENOU ZEMINOU Z VÝKOPU KANALIZ. POTRUBIA, HUTNENÝ PO VRSTVÁCH Ď 200-300mm HORNÝ ZÁSYP V KOMUNIKÁCIÍ ŠTRKOPIESKOM, RESP. ŠTRKODRVOU fr.0-63mm, ZHUTNENOU PO VRSTVÁCH Ď 250mm HUTNENÝ Edef=60MPa
6	ZVISLÁ STENA VÝKOPU - PRÍLOŽNÉ PAŽENIE

VZOROVÝ REZ ULOŽENIA VÝTLAČNÉHO POTRUBIA

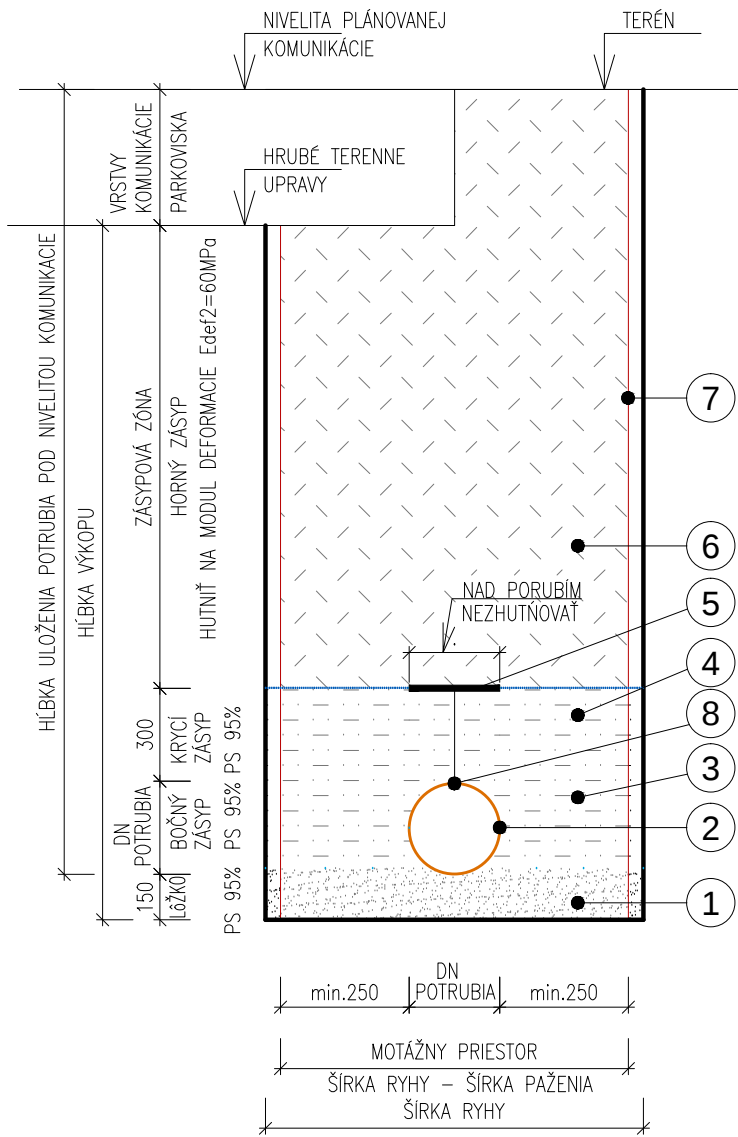

Č.	POPIS
1	LŮŽKO POD POTRUBIE PIESOK fr.0-4mm hr.100mm HUTNENÝ PS95%
2	PLASTOVÉ POTRUBIE TLAKOVEJ KANALIZÁCIE (HDPE100) SDR17, DNO POTRUBIA VIĎ POZDLŽNÝ PROFIL VODOVODU
3	BOČNÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK fr.0-22mm HUTNENÝ PS95%
4	KRYCÍ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK fr.0-22mm HUTNENÝ PS95%
5	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA Z PE
6	HORNÝ ZÁSYP V ZELENÍ TRIEDENOU ZEMINOU Z VÝKOPU KANALIZ. POTRUBIA, HUTNENÝ PO VRSTVÁCH Ď 200-300mm HORNÝ ZÁSYP V KOMUNIKÁCIÍ ŠTRKOPIESKOM, RESP. ŠTRKODRVOU fr.0-63mm, ZHUTNENOU PO VRSTVÁCH Ď 250mm HUTNENÝ Edef=60MPa
7	ZVISLÁ STENA VÝKOPU - PRÍLOŽNÉ PAŽENIE
8	SIGNALIZAČNÝ VODIČ AY 6mm2

NÁZOV STAVBY PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA

OBJEDNÁVATEĽ	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	PEČIATKA
	ZODPOVEDNÝ SD	PODPIS

ZHOTOVITEĽ STAVBY	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	PEČIATKA
	RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA	ING. J. ROVNAN
		PODPIS

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 514

ZHOTOVITEĽ DRS:	DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava		
	RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I	ING. J. HARVANČÍK	PODPIS
	HL. INŽ. PROJEKTU	ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS
	Č. ZÁKAZKY	7782-03	

PODZHOTOVITEĽ DRS:			
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. J. KANIANSKY	PODPIS
	VYPRACOVAL	ING. PATRIK DEÁK, MGR. ŠTEFAN KOVÁČIK	PODPIS
	KONTROLOVAL	ING. P. DEÁK	PODPIS

KRAJ:	NITRIANSKY	KATASTR. ÚZEMIE:		DÁTUM	02/2018
OKRES:	NITRA	k.ú. Mlynárce, <u>Lužianky</u> , Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor		FORMÁT	2 x A4
Objekt / Building SO 514 ODVODNENIE TESNIACEJ VANE SO 514 DRAINAGE OF SEALING VAT				MIERKA	1:25
				STUPEŇ	DSRS
				ČÍS. ZÁKAZKY	7782-03
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE				ČÍS. SÚPRAVY:	ČÍS. PRÍLOHY:
VZOROVÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA DO ZEME MODEL CROSS-SECTION OF PIPELINE DEPOSITION					03