



Stoka E

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky E
Auftragsnummer:	26-10-2017-033
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	26.10.2017
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:	
Objektnummer:	
Liegenschaftsbezeichnung:	
Liegenschaftsstraße:	
Liegenschafts-PLZ:	
Liegenschaftsort:	Nitra
Liegenschaftsnutzung:	

Verwaltung

Zuständigkeit:	
Dienststelle Verwaltung:	
Dienststelle Hausverwaltung:	
Dienststelle Bauaufsicht:	
Dienststelle Baudurchführung::	
Nummer Dienststelle Baudurchführung:	
Zuständigkeitsbereich:	
Aktenzeichen:	
Abwasserbeseitigungspflicht:	
Wasserbehörde:	
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:	
Kommentar:	

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):	
Koordinatensystem (Lage):	

Kmenové údaje přípojky

Úsek úsek Š3-Š4

Horní šachta

Š4

Dolní šachta

Š3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	26,20 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	2017
Materiál	polyvinylchlorid
Vystýlka	
Stav	mimo provoz
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ne
Poloha vrchní vrstvy	parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	142,06 mNN
Výška dna dole	141,92 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek úsek Š3-Š4

Horní šachta Š4
Dolní šachta Š3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 26,20 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2017
Materiál polyvinylchlorid
Vystýlka
Stav mimo provoz
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstv parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře 142,060 mNN
Výška dna dole 141,920 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 26.10.2017

Insp. směr	Proti směru proudění	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	26,20 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	5 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_046

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
018	00:00:11	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, Š3, Sútoková šachta, napojenie sa stoky E1 na stoku E
019	00:01:26	3,00	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
020	00:03:22	19,40	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
021	00:04:08	20,30	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
022	00:05:12	26,20	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, Š4, Lomová šachta

Grafika úseku

Úsek	úsek Š3-Š4	Datum insp	26.10.2017
Horní šachta	Š4	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	Š3		


Kmenová data

Délka úseku	26,20 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polyvinylchlorid
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	26,20 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_046
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

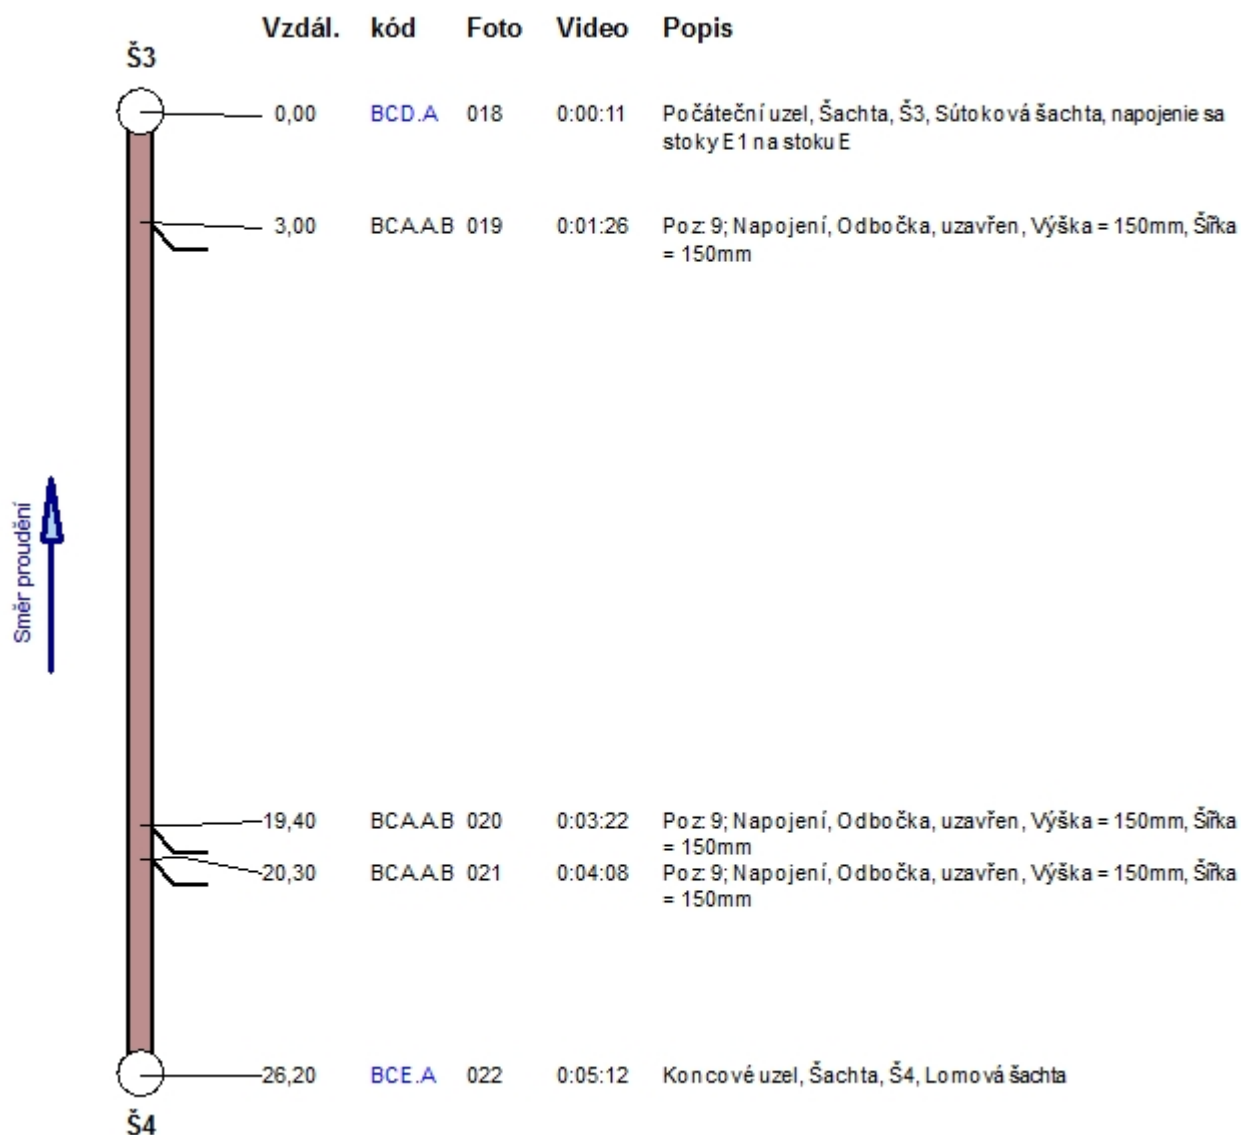

Obrazová zpráva přípojka


Úsek	úsek Š3-Š4	Datum insp	26.10.2017
Horní šachta	Š4	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	Š3	Druh kanál	system dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Datum insp	26.10.2017
Rozměr	300 / 300
Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počátečný uzel, Šachta, Š3,
Sútoková šachta, napojenie sa stoky
E1 na stoku E

Foto 018

Video	00:00:11
Vzdál. proti směru t	0,00 m
Stav	BCD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD 046

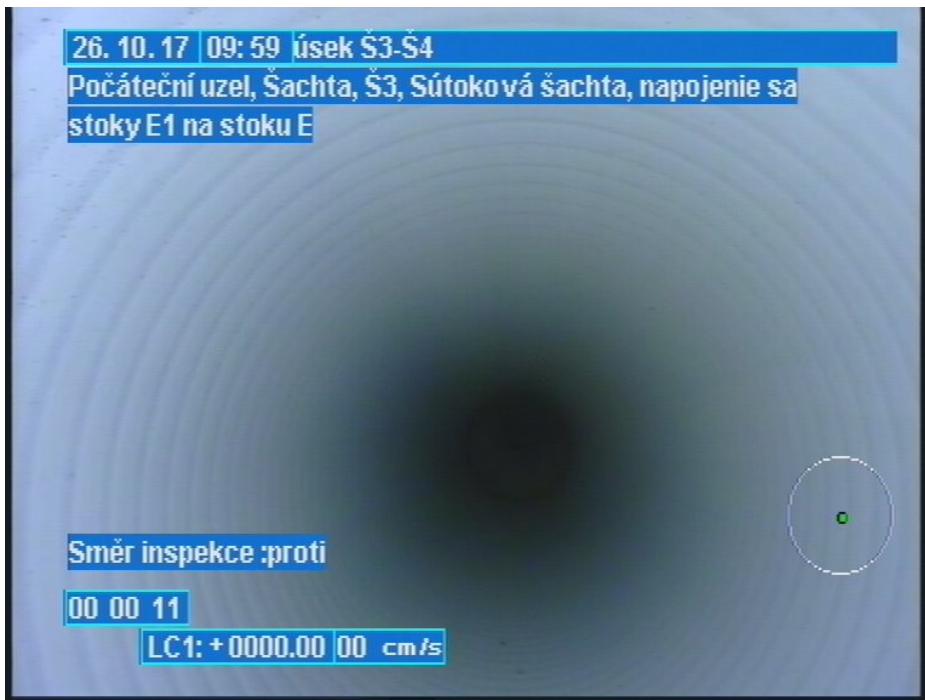

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto 019

Video	00:01:26
Vzdál. proti směru t	3,00 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9
Nosič dat	DVD 046



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek Š3-Š4**
Horní šachta Š4
Dolní šachta Š3
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 26.10.2017
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu


Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto **020**
Video 00:03:22
Vzdál. proti směru t 19,40 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_046



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto **021**
Video 00:04:08
Vzdál. proti směru t 20,30 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_046

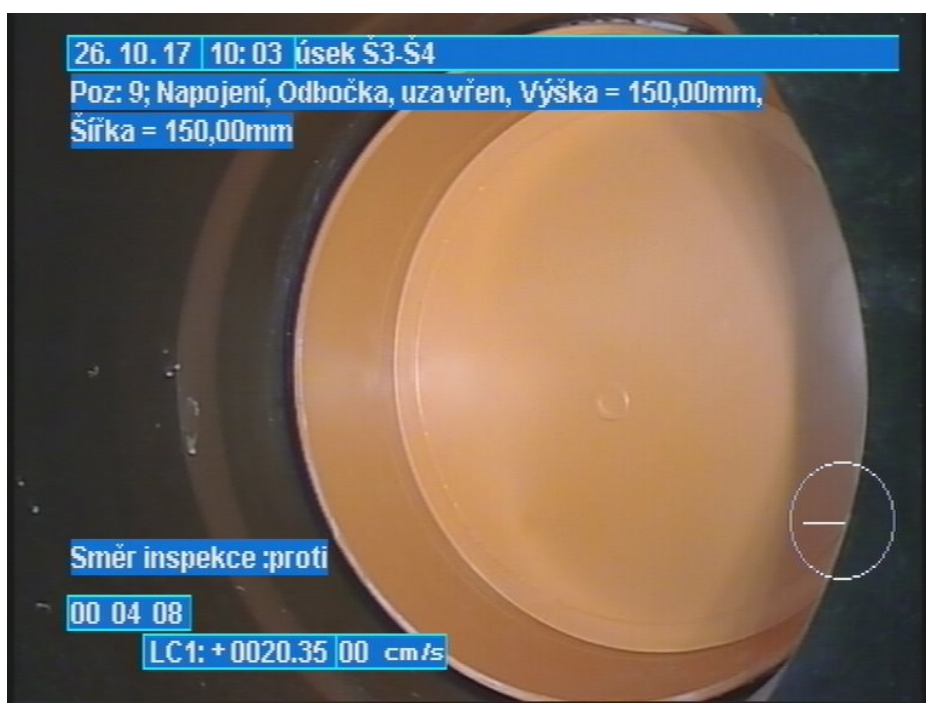

Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek Š3-Š4**
Horní šachta Š4
Dolní šachta Š3
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 26.10.2017
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Koncové uzel, Šachta, Š4, Lomová
šachta

Foto **022**
Video 00:05:12
Vzdál. proti směru t 26,20 m
Stav [BCE.A](#)
Pozice
Nosič dat DVD_046




Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek Š3-Š4	Datum insp	26.10.2017
Horní šachta	Š4	Výška dna nahoře	142,06 m
Dolní šachta	Š3	Výška dna dole	141,92 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polyvinylchlorid	Délka úseku	26,20 m

Data sklonu



Výškový profil

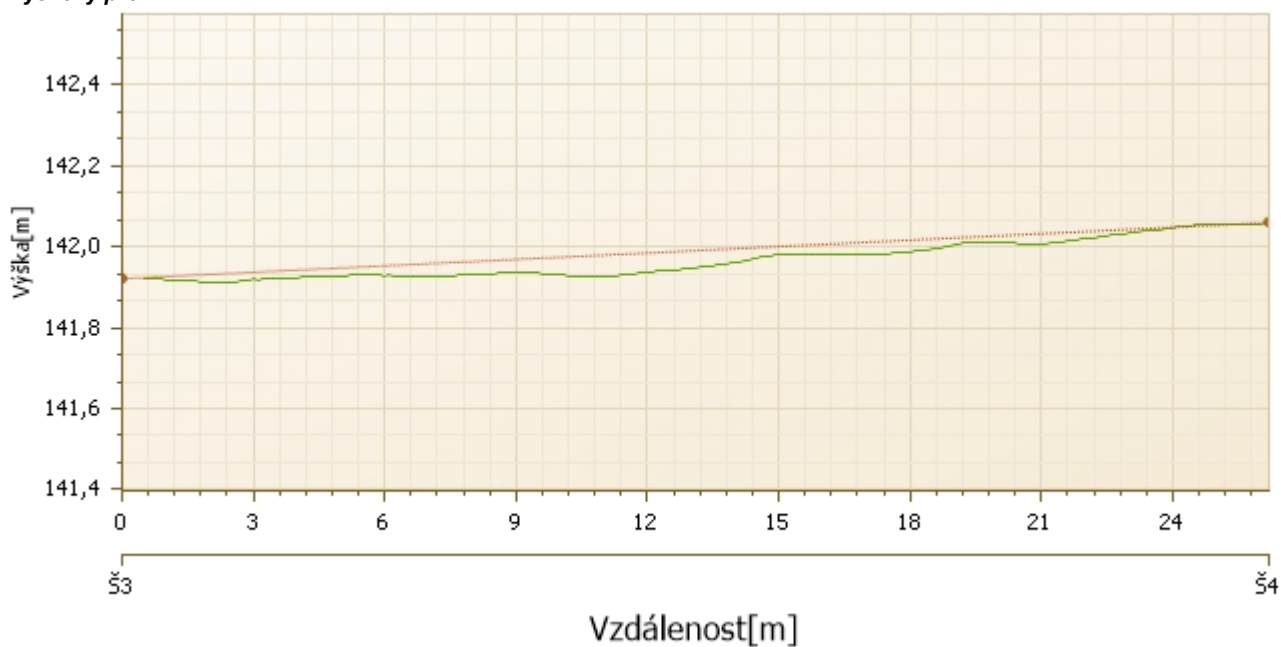

Profil přípojky

Úsek **úsek Š3-Š4** **Horní šachta** **Š4** **Dolní šachta** **Š3**

Poloha


Ulice
Místo Nitra
Výška dna nahoře 142,060 mNN
Výška dna dole 141,920 mNN

Kmenová data

Délka úseku 26,20 m
Kanálový systém systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu
Materiál polyvinylchlorid
tvar profilu kruhový profil
Rozměr 300 mm / 300 mm

Analýza profilu



datum záznamu 26.10.2017
vnitřní průměr

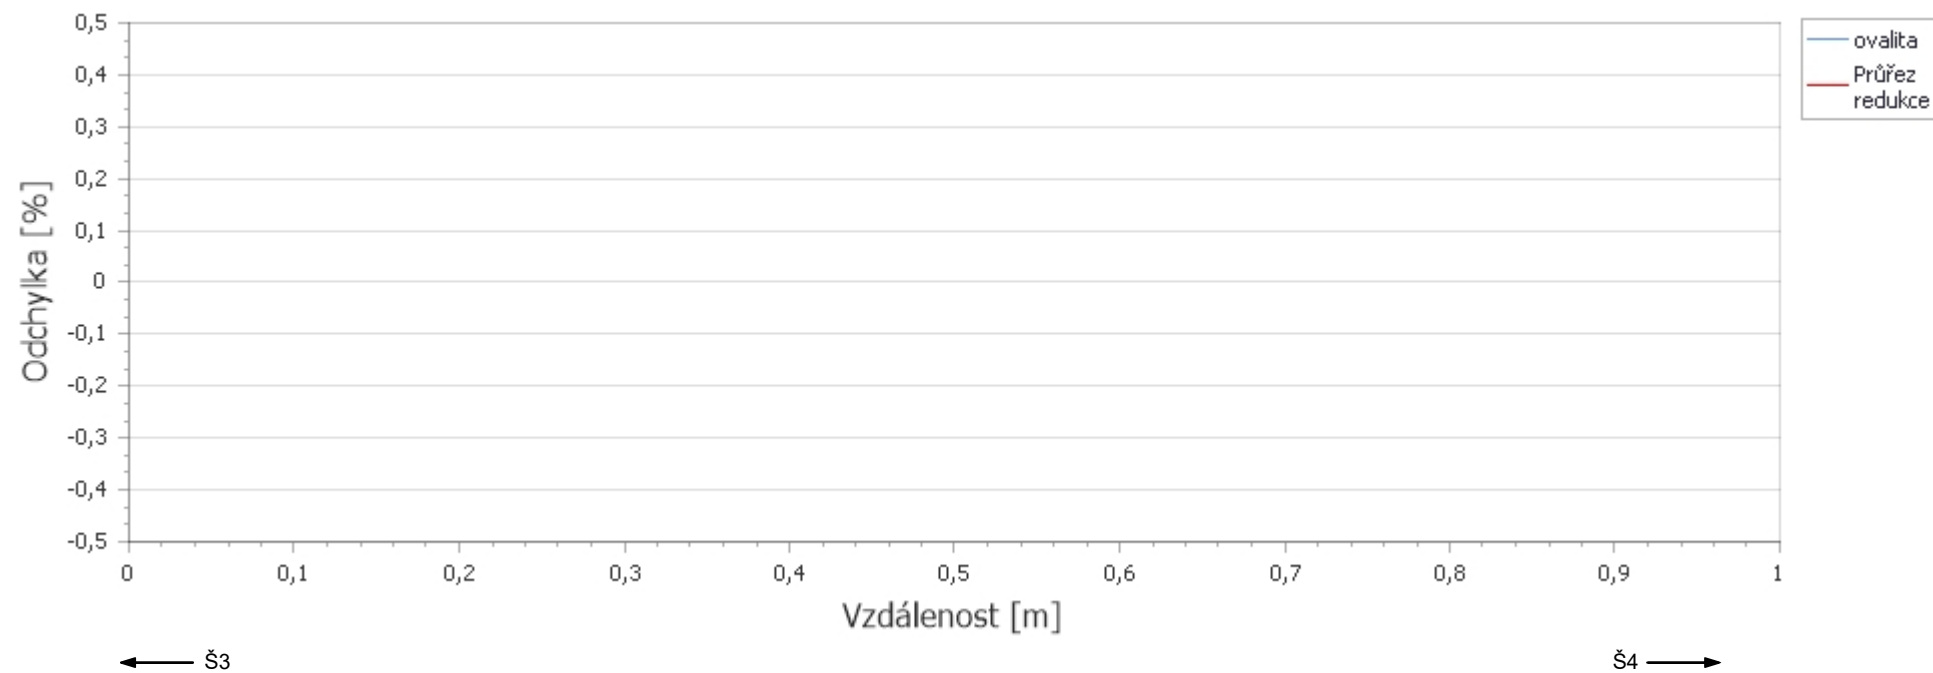

průřez

Úsek	úsek Š3-Š4	Horní šachta	Š4	Dolní šachta	Š3
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	26,20 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře	142,060 mNN	Materiál	polyvinylchlorid	ovalita	0,00 %
Výška dna dole	141,920 mNN	tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší 0 mm Musí největší 0 mm
		Rozměr	300 mm / 300 mm		

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊕ Měřicí body
- ★ Pozice kamery

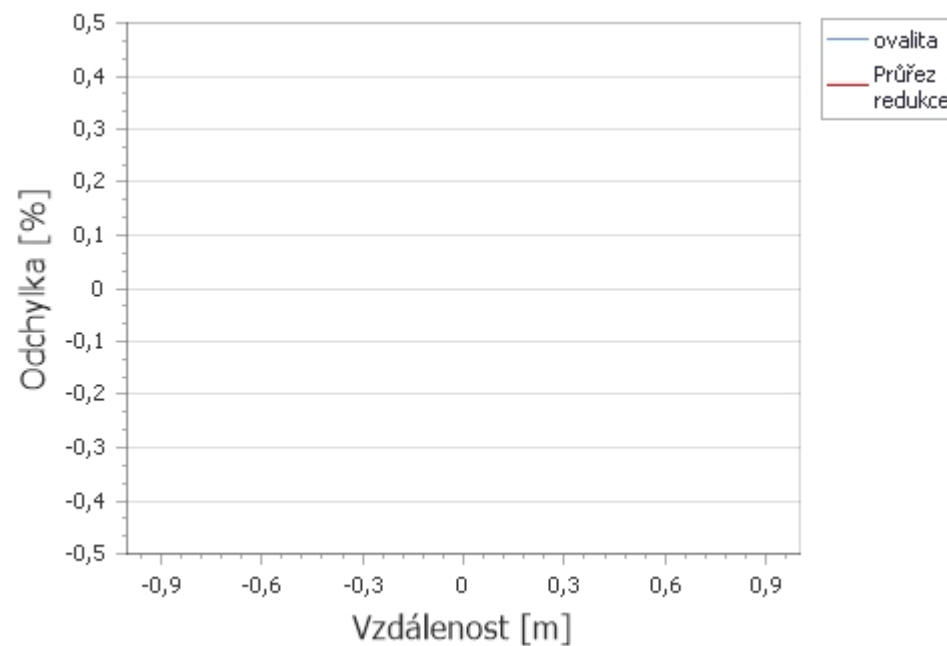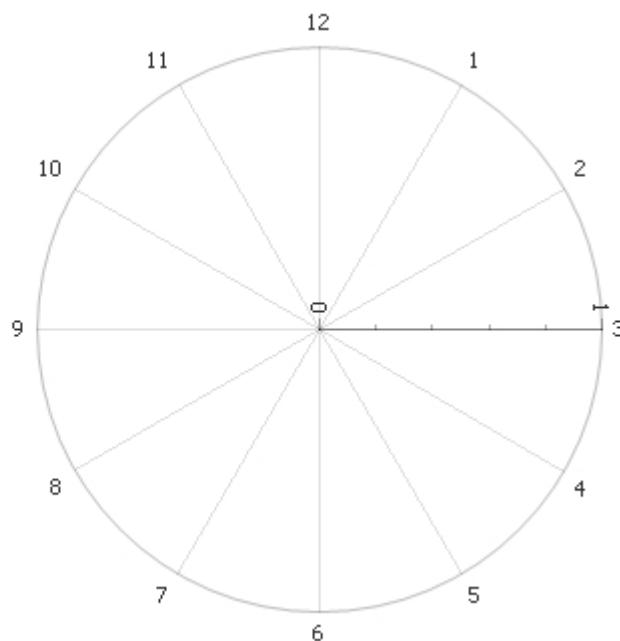

← Š3

Š4 →