



Stoka P

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky P1-1
Auftragsnummer:	17-04-2018-046
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	17.04.2018
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:	
Objektnummer:	
Liegenschaftsbezeichnung:	
Liegenschaftsstraße:	
Liegenschafts-PLZ:	
Liegenschaftsort:	Nitra
Liegenschaftsnutzung:	

Verwaltung

Zuständigkeit:	
Dienststelle Verwaltung:	
Dienststelle Hausverwaltung:	
Dienststelle Bauaufsicht:	
Dienststelle Baudurchführung::	
Nummer Dienststelle Baudurchführung:	
Zuständigkeitsbereich:	
Aktenzeichen:	
Abwasserbeseitigungspflicht:	
Wasserbehörde:	
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:	
Kommentar:	

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):	
Koordinatensystem (Lage):	

Kmenové údaje přípojky

Úsek úsek ŠP3-ŠP5

Horní šachta

ŠP5

Dolní šachta

ŠP3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	12,40 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	2018
Materiál	polypropylen
Vystýlka	
Stav	plánované
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ne
Poloha vrchní vrstvy	parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek úsek ŠP3-ŠP5

Horní šachta ŠP5
Dolní šachta ŠP3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 12,40 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstv parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 22.06.2018

Insp. směr	Proti směru proudění	Inspektor	Peter Panák
Délka inspekce	12,40 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	20 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_058

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
015	00:00:13	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠP3
016	00:00:51	0,50	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
017	00:01:46	1,60	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
018	00:03:21	12,40	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
019	00:03:30	12,40	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
020	00:03:34	12,40	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠP5

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠP3-ŠP5	Datum insp	22.06.2018
Horní šachta	ŠP5	Druh kanal	system dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠP3		


Kmenová data

Délka úseku	12,40 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	12,40 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Peter Panák
Nosič dat	DVD_058
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

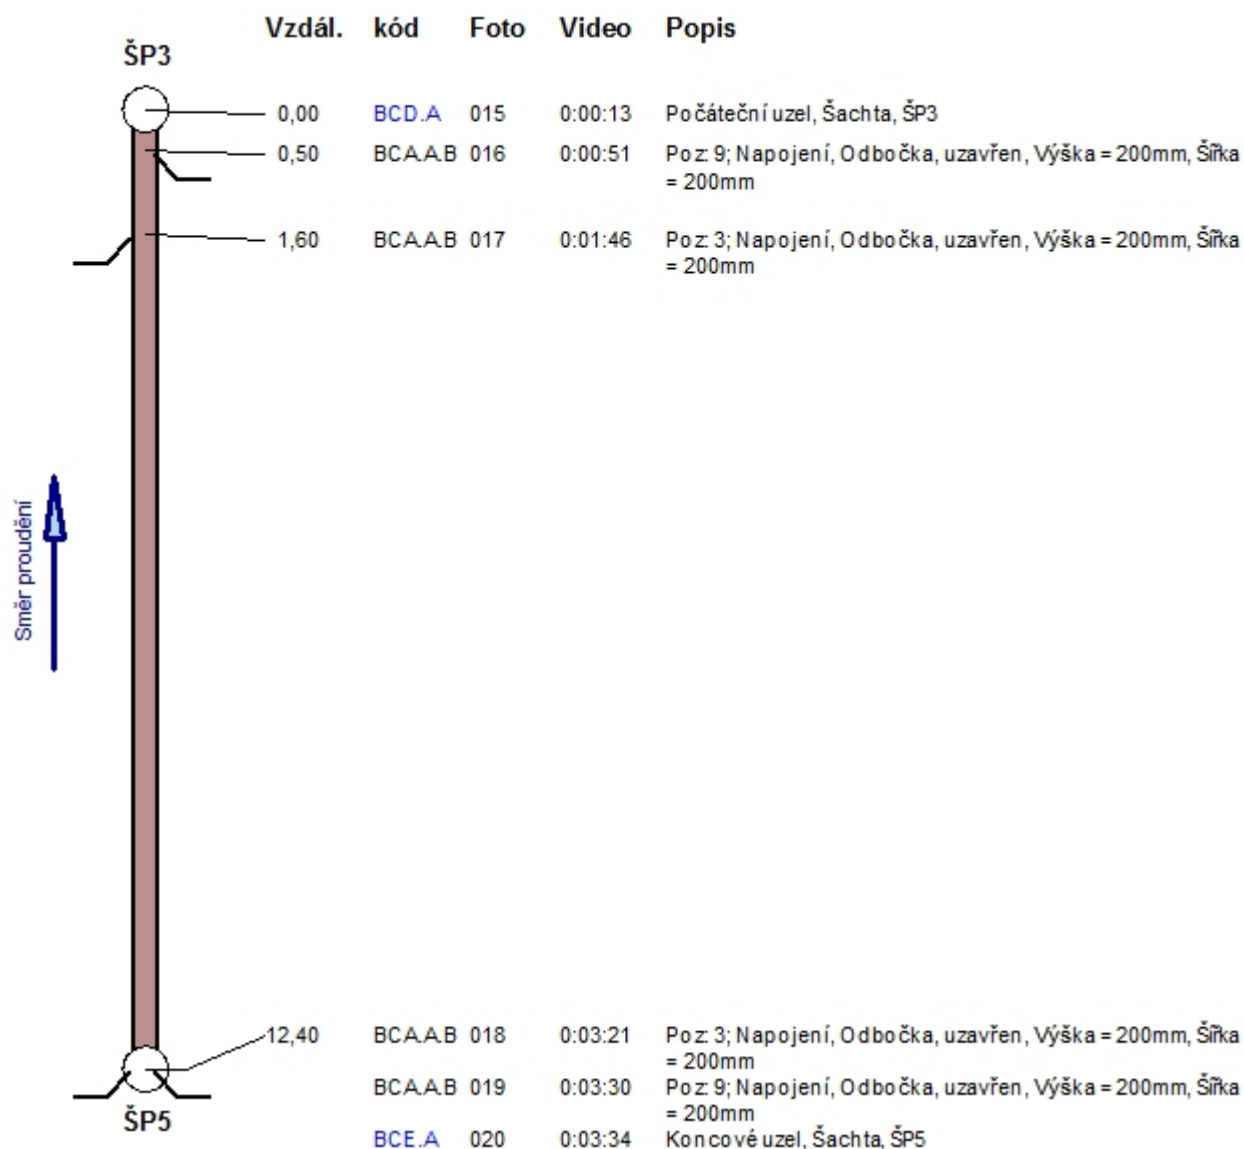


Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠP3-ŠP5	Datum insp	22.06.2018
Horní šachta	ŠP5	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠP3	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		


Počáteční uzel, Šachta, ŠP3

Foto	015
Video	00:00:13
Vzdál. proti směru t	0,00 m
Stav	BCD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_058

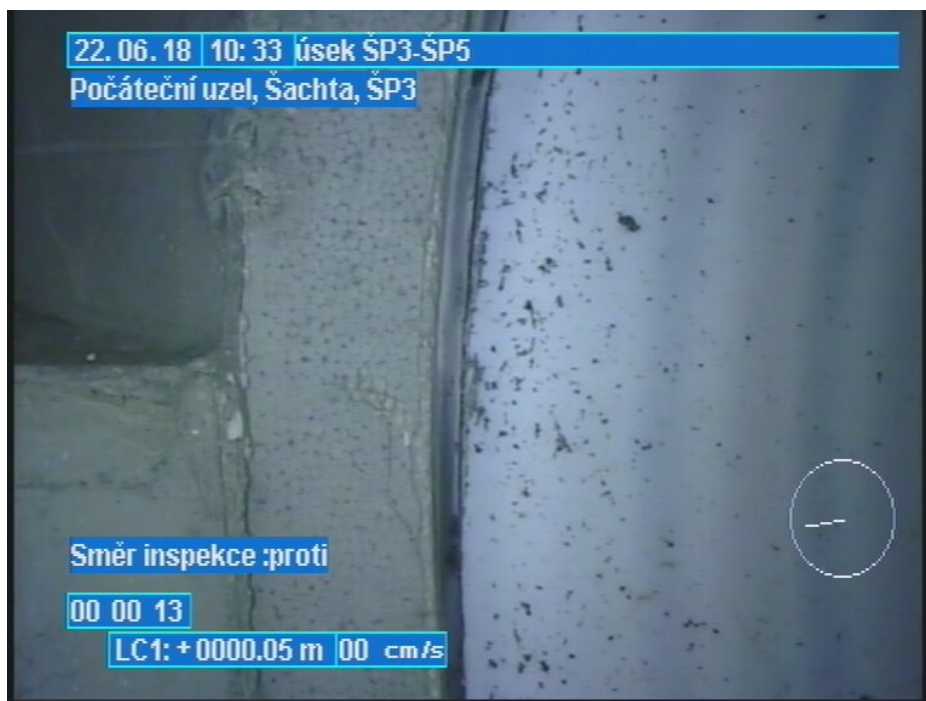

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	016
Video	00:00:51
Vzdál. proti směru t	0,50 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9
Nosič dat	DVD_058

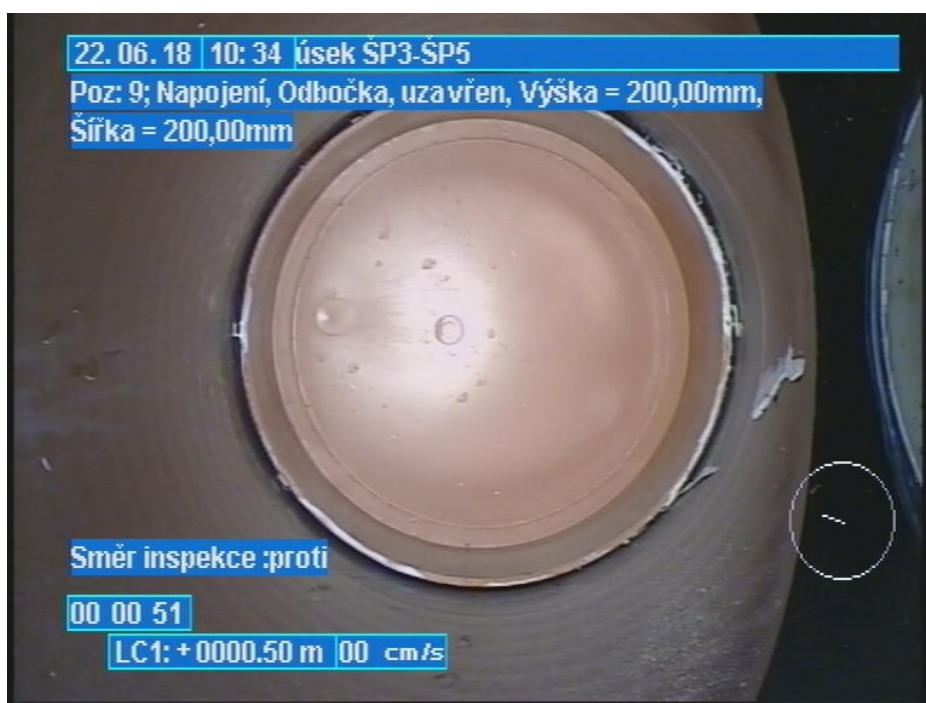

Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠP3-ŠP5**
Horní šachta ŠP5
Dolní šachta ŠP3
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **017**
Video 00:01:46
Vzdál. proti směru t 1,60 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_058



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **018**
Video 00:03:21
Vzdál. proti směru t 12,40 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_058



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠP3-ŠP5**
Horní šachta ŠP5
Dolní šachta ŠP3
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **019**

Video 00:03:30
Vzdál. proti směru t 12,40 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_058



Koncové uzel, Šachta, ŠP5

Foto **020**


Video 00:03:34
Vzdál. proti směru t 12,40 m
Stav BCE.A
Pozice 9
Nosič dat DVD_058



Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠP3-ŠP5	Datum insp	22.06.2018
Horní šachta	ŠP5	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠP3	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Panák
Materiál	polypropylen	Délka úseku	12,40 m

Data sklonu

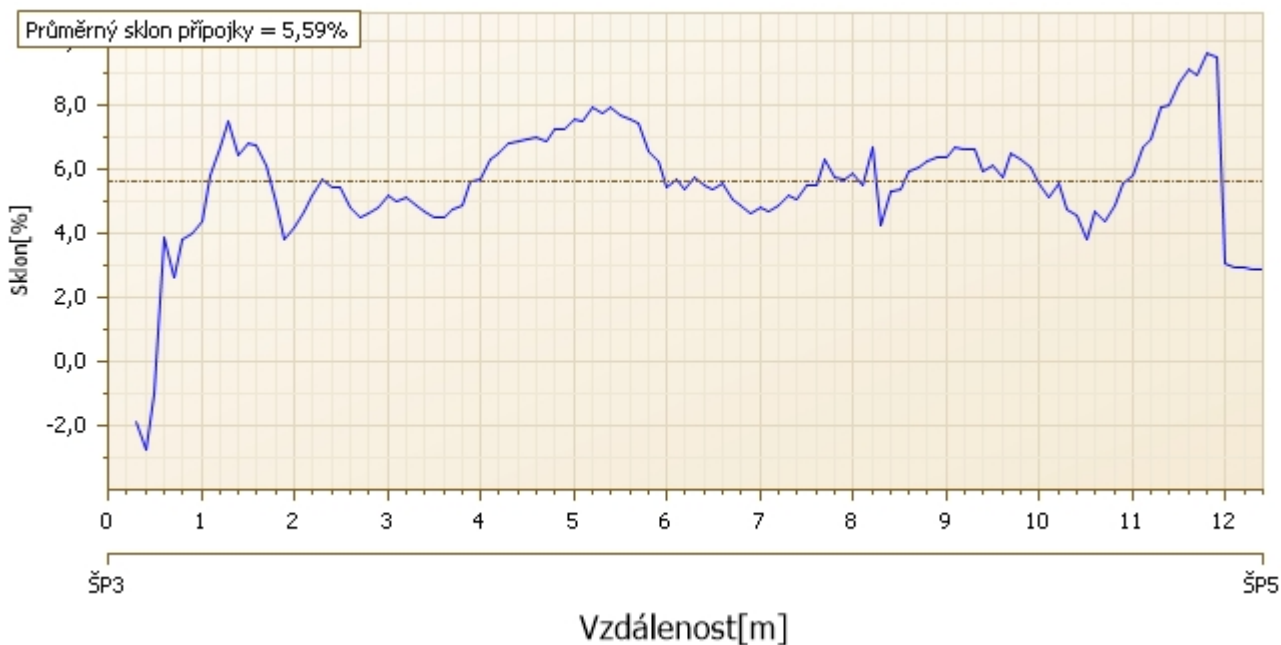

Výškový profil

