


VZOROVÝ REZ ULOŽENIA
RETENČNÉHO POTRUBIA

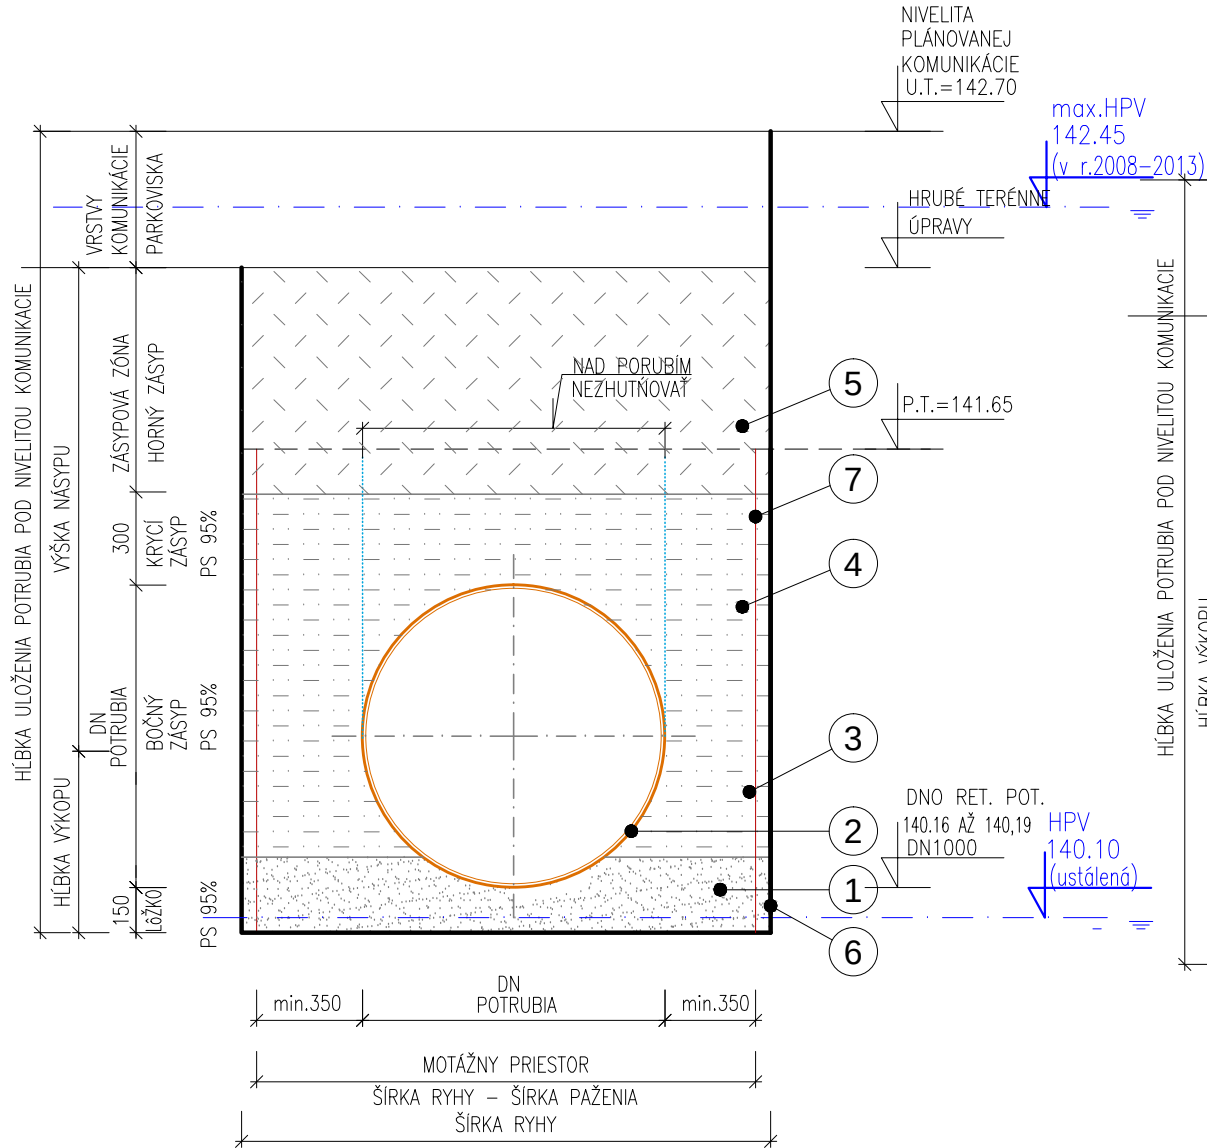


UPOZORNENIE!
Všetky hrdlá retenčného potrubia obetňovať ako ochrana proti vztlatku podzemnej vody!
Typ betónu, hrúbku a podobne vid. v časti statika.

ŠÍRKA RYHY:
DN 200 – šírka výkopu 1,15m
DN 250 – šírka výkopu 1,20m
DN 1000 – šírka výkopu 1,75m


Č.	POPIS
1	LŮŽKO POD POTRUBIE PIESOK HUTNENÝ PS95% fr.0-4mm hr.100mm
2	RETENČNÉ POTRUBIE PP SN 10 DN1000
3	BOČNÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK HUTNENÝ PS95% fr.0-22mm
4	KRYCÍ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK HUTNENÝ PS95% fr.0-22mm
5	HORNÝ ZÁSYP V ZELENÍ TRIEDENOU ZEMINOU Z VÝKOPU KANALIZ. POTRUBIA, HUTNENÝ PO VRSTVÁCH ě 200-300mm (Edef ě 20MPa, Dě92%) HORNÝ ZÁSYP V KOMUNIKÁCIÍ ŠTRKODRVOU fr.0-63mm, ZHUTNENOU PO VRSTVÁCH ě 250mm HUTNENÝ Edef ě 45MPa, Idě0,7
6	ZVISLÁ STENA VÝKOPU
7	PRÍLOŽNÉ PAŽENIE

VZOROVÝ REZ ULOŽENIA
GRAVITAČNÉHO POTRUBIA

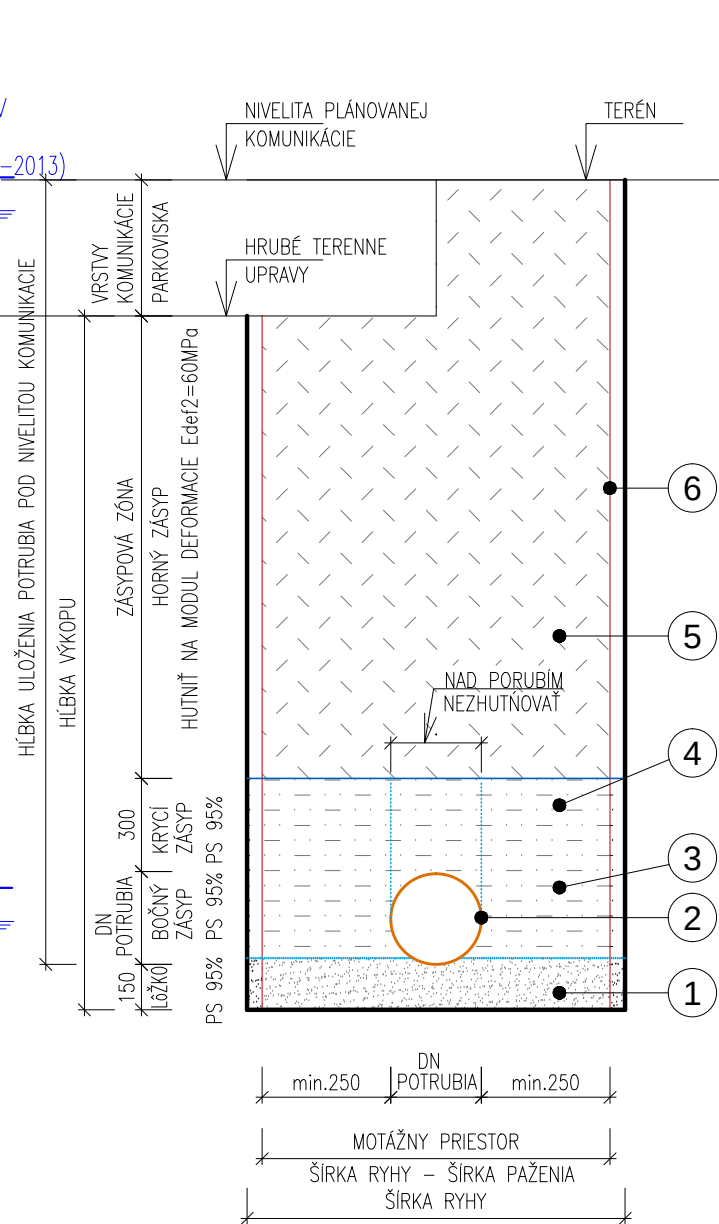

Č.	POPIS
1	LŮŽKO POD POTRUBIE PIESOK HUTNENÝ PS95% fr.0-4mm hr.100mm
2	PLASTOVÉ POTRUBIE GRAVITAČNEJ KANALIZÁCIE (PVC) SN8, DNO POTRUBIA VIĎ POZDLŽNÝ PROFIL VODOVODU
3	BOČNÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK HUTNENÝ PS95% fr.0-22mm
4	KRYCÍ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK HUTNENÝ PS95% fr.0-22mm
5	HORNÝ ZÁSYP V ZELENÍ TRIEDENOU ZEMINOU Z VÝKOPU KANALIZ. POTRUBIA, HUTNENÝ PO VRSTVÁCH ě 200-300mm (Edef ě 20MPa, Dě92%) HORNÝ ZÁSYP V KOMUNIKÁCIÍ ŠTRKODRVOU fr.0-63mm, ZHUTNENOU PO VRSTVÁCH ě 250mm HUTNENÝ Edef ě 45MPa, Idě0,7
6	ZVISLÁ STENA VÝKOPU - PRÍLOŽNÉ PAŽENIE

VZOROVÝ REZ ULOŽENIA
VÝTLAČNÉHO POTRUBIA

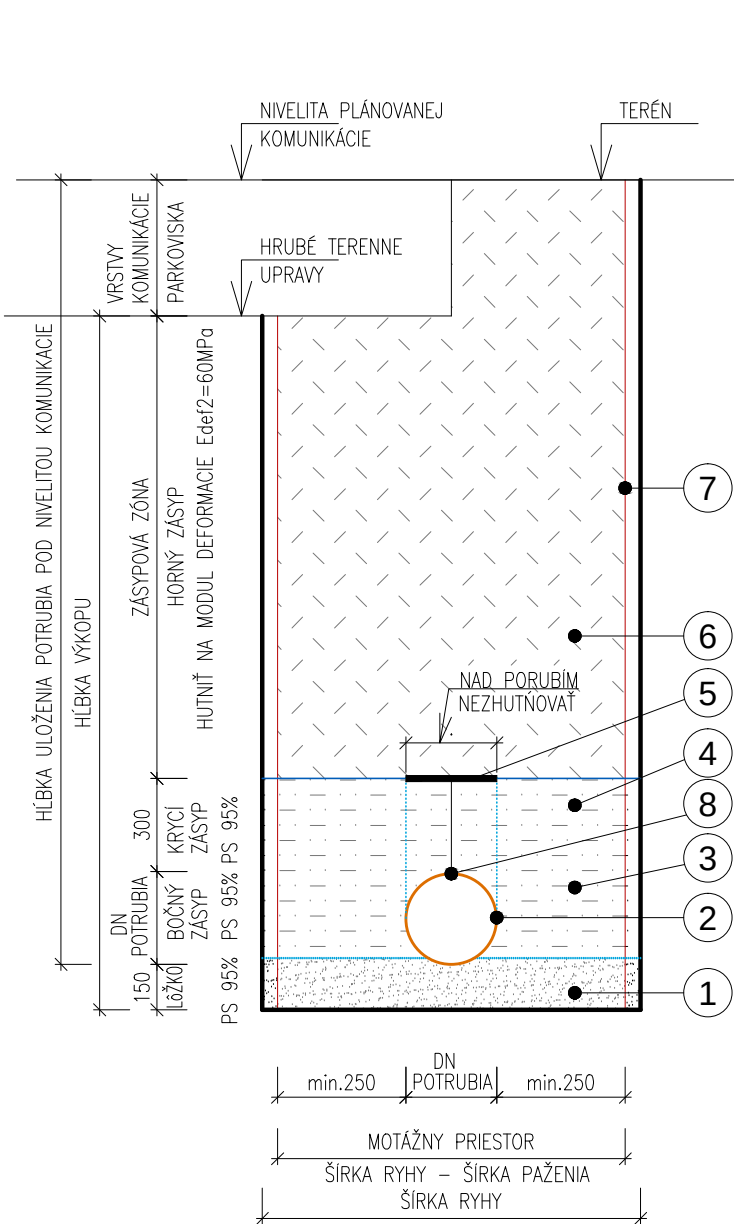

Č.	POPIS
1	LŮŽKO POD POTRUBIE PIESOK HUTNENÝ PS95% fr.0-4mm hr.100mm
2	PLASTOVÉ POTRUBIE TLAKOVEJ KANALIZÁCIE (HDPE100) SDR17, DNO POTRUBIA VIĎ POZDLŽNÝ PROFIL VODOVODU
3	BOČNÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK HUTNENÝ PS95% fr.0-22mm
4	KRYCÍ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK HUTNENÝ PS95% fr.0-22mm
5	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA Z PE
6	HORNÝ ZÁSYP V ZELENÍ TRIEDENOU ZEMINOU Z VÝKOPU KANALIZ. POTRUBIA, HUTNENÝ PO VRSTVÁCH ě 200-300mm (Edef ě 20MPa, Dě92%) HORNÝ ZÁSYP V KOMUNIKÁCIÍ ŠTRKODRVOU fr.0-63mm, ZHUTNENOU PO VRSTVÁCH ě 250mm HUTNENÝ Edef ě 45MPa, Idě0,7
7	ZVISLÁ STENA VÝKOPU - PRÍLOŽNÉ PAŽENIE
8	SIGNALIZAČNÝ VODIČ AY 6mm2

NÁZOV STAVBY PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA			
OBJEDNÁVATEĽ 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
STAVEBNÝ DOZOR 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava		PEČIATKA
	ZODPOVEDNÝ SD		PODPIS
ZHOTOVITEĽ STAVBY  	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava		PEČIATKA
	RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA	ING. J. ROVNAN	PODPIS

NÁLEŽITOSŤOU A PRESNOSŤOU
ZODPOVEDÁ PREDPISOM

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 518

ZHOTOVITEĽ DRS:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava	
RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I	ING. J. HARVANČÍK	PODPIS	
HL. INŽ. PROJEKTU	ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS	
Č. ZÁKAZKY	7782-03		
PODZHOTOVITEĽ DRS:  projektová kancelária Kasalova 39, 949 01 Nitra t.č. 037 7721 001 www.vht.sk, info@vht.sk		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. J. KANIANSKY
		VYPRACOVAL	ING. PATRIK DEÁK, MGR. ŠTEFAN KOVAČÍK
		KONTROLOVAL	ING. P. DEÁK
KRAJ:	NITRIANSKY	KATASTR. ÚZEMIE:	DÁTUM
OKRES:	NITRA	k.ú. Mlynárce, Lužianky , Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor	08/2018
OBJEKT / BUILDING			FORMÁT
SO 518 ODVEDENIE DAŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA BUS			3 A4
SO 518 Drainage of rainwater from parking pot BUS			MIERKA
			1:25
			STUPEŇ
			DSRS
			ČÍS. ZÁKAZKY
			7782-03
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE		ČÍS. SÚPRAVY:	ČÍS. PRÍLOHY:
VZOR ULOŽENIA POTRUBIA DO ZEME MODEL PIPELINE DEPOSITION INTO GROUND			05