



SÚSTAVA: 3 PEN AC 400/230V 50Hz,TN–C


PRI PORUCHE – OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM ŽI. 411  
NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – IZOLÁCIU PRÍLOHA A, KAP. A.1  
NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2  
DRUH PROSTREDIA: V ZMYSLE STN 33 2000–5–51

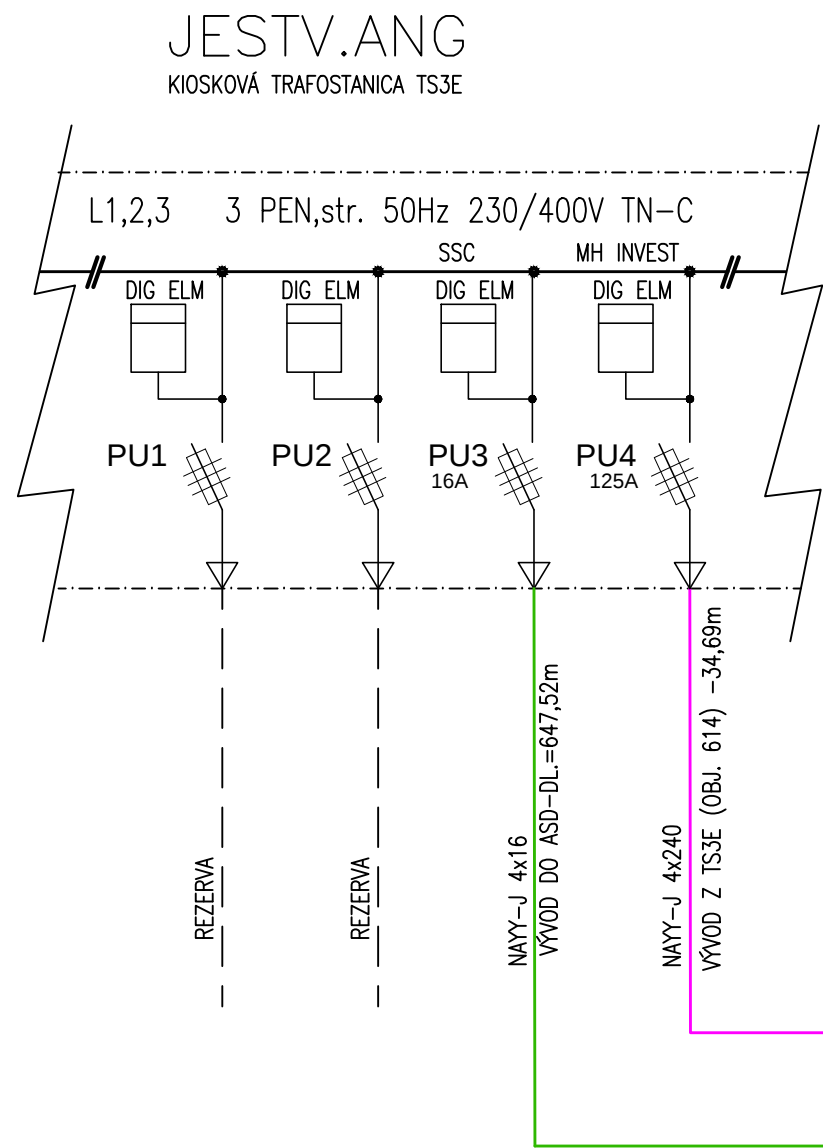

ROZVÁDZAČ PSR2  
OBJ.614  
SCHÉMA NAPÁJANIA  
Pi=18,768kW  
Ps=15,968kW

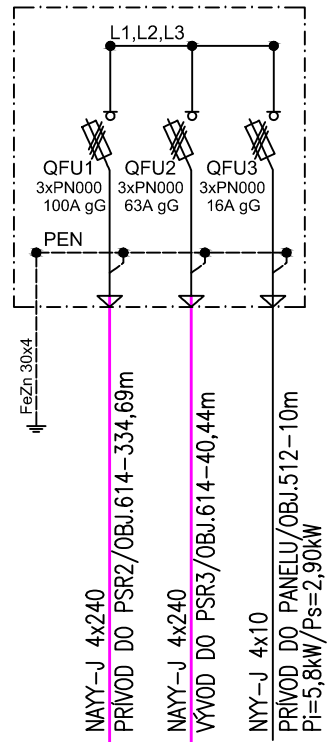

ROZVÁDZAČ PSR3  
OBJ.614  
SCHÉMA NAPÁJANIA  
Pi=12,968kW  
Ps=12,968kW

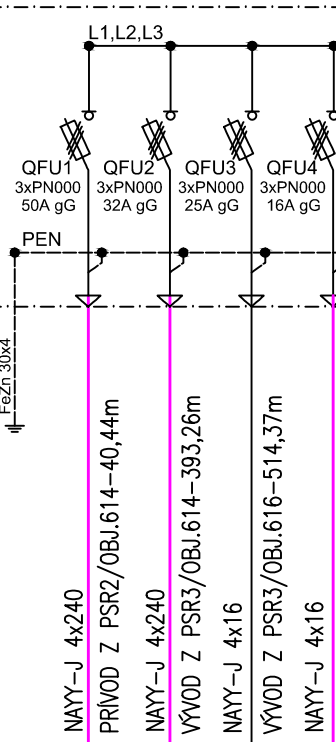


PRV01  
OBJEKT 634




PRV02  
OBJEKT 636




ROZVÁDZAČ PSR3  
OBJ.614  
SCHÉMA NAPÁJANIA  
Pi=1,486kW+2,52kW  
Ps=1,486kW+2,52kW

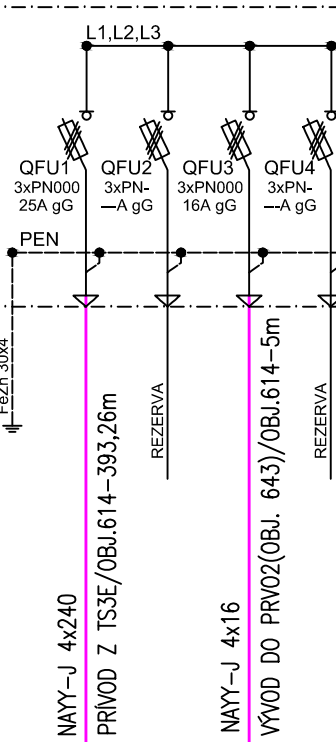


PRV02  
OBJEKT 643

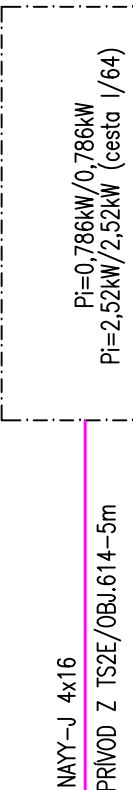


ROZVÁDZAČ RN  
PRE ASD + CMZ  
OBJ. 101  
Pi=0,700kW  
Ps=0,700kW

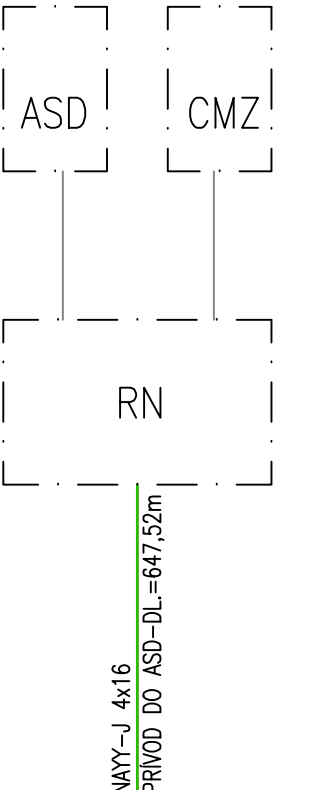

ROZVÁDZAČ PSR3  
ROZMEROVÝ NÁČRT  
M 1:50

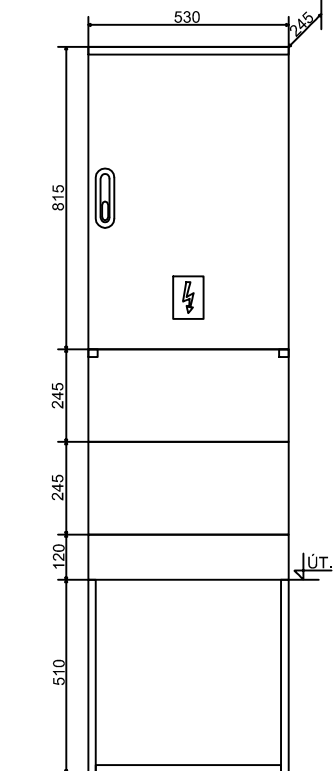

ROZVÁDZAČ PSR2  
ROZMEROVÝ NÁČRT  
M 1:50

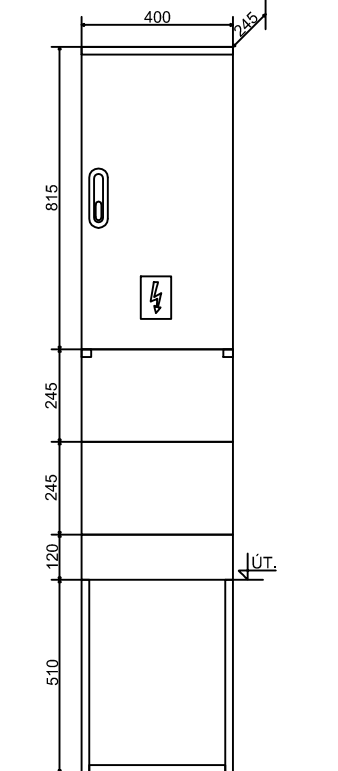

TYP: SR 3 F533 W 4 P2 - PSR3  
SR 2 F533 W 4 P2 - PSR2  
VÝROBCA: HASMA, s.r.o.  
MATERIÁL: SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035  
ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B  
PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA  
NAPÁTOVÁ SÚSTAVA: 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C  
STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP2x  
MENOVITÝ PRÚD: DO 400A  
OCHRANA PRI PORUCHE - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

LEGENDA VEDENÍ:

- SO 614 – VEDENIE V SPRÁVE SSC
- SO 614 – VEDENIE V SPRÁVE MH INVEST
- SO 616 – VEDENIE V SPRÁVE MH INVEST

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NÁZOV STAVBY<br>PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA<br>PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA |                                                                                                                                                                                           |  |
| OBJEDNÁVATEĽ<br>                                                                                               | Slovenská správa ciest<br>Miletičova 19, 826 19 Bratislava                                                                                                                                |  |
| STAVEBNÝ DOZOR<br>                                                                                             | Slovenská správa ciest<br>Miletičova 19, 826 19 Bratislava                                                                                                                                |  |
| ZHOTOVITEĽ STAVBY<br>                                                                                          | ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“<br>Vedúci člen združenia:<br>Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava<br>Člen združenia:<br>STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava |  |

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 614

|                                        |                                |                                                                                   |                      |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ZHOTOVITEĽ DSRS:<br>                   |                                | DOPRAVOPROJEKT, a.s.<br>DIVÍZIA BRATISLAVA I<br>Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava |                      |
| RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I             | ING. S. BUKOVINSKÝ             | PODPIS                                                                            |                      |
| HL. INŽ. PROJEKTU                      | ING. M. KODAJOVÁ               | PODPIS                                                                            |                      |
| Č. ZÁKAZKY                             | 7782-03                        |                                                                                   |                      |
| PODZHOTOVITEĽ DSRS:<br>                |                                | HL. INŽ. PROJEKTU                                                                 | ING. J. SZÉPE        |
|                                        |                                | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT                                                             | ING. V. BLIZNIAKOVÁ  |
|                                        |                                | VYPRACOVAL                                                                        | ING. V. BLIZNIAKOVÁ  |
|                                        |                                | KONTROLOVAL                                                                       |                      |
| KRAJ: NITRIANSKY                       | KATASTR. ÚZEMIE: k.ú. Dražovce | DÁTUM                                                                             | 10.2018              |
| OKRES: NITRA                           |                                | FORMÁT                                                                            | 4A4                  |
| OBJEKT / BUILDING                      |                                | MIERKA                                                                            | 1:50                 |
|                                        |                                | STUPEŇ                                                                            | DSRS                 |
|                                        |                                | Čís. ZÁKAZKY                                                                      | 104-16-09            |
| NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE<br>SCHÉMA ROZVODU |                                | Čís. SÚPRAVY:                                                                     | Čís. PRÍLOHY:<br>003 |