

SÚSTAVA:3 PEN AC 400/230V 50Hz,TN–C

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PODLA STN 33 2000–4–41:

PRI PORUCHE – OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM čl. 411

NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – IZOLÁCIU PRÍLOHA A, KAP. A.1


NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2

DRUH PROSTREDIA : V ZMYSLE STN 33 2000–5–51

ROZVÁDZAČ PRV01

OBJ.635
SCHÉMA NAPÁJANIA

Pi=0,72kW
Ps=0,72kW

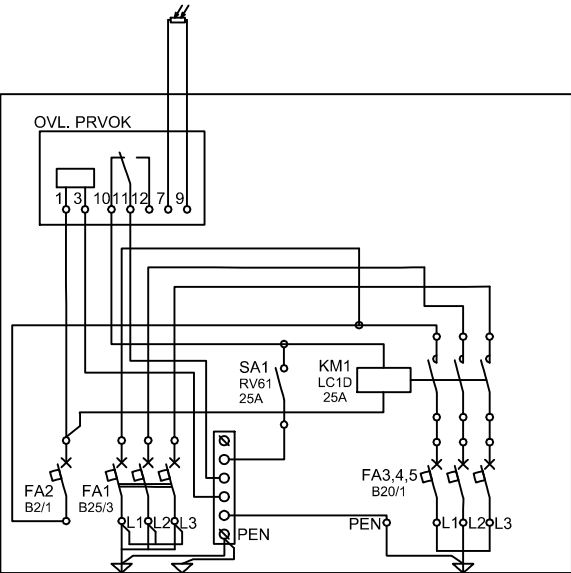

PSR4


OBJEKT 622

PRV01

OBJEKT 641




ROZVÁDZAČ PRV01
ROZMEROVÝ NÁČRT
M 1:50

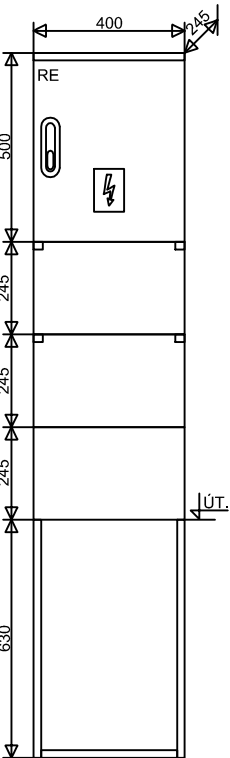

TYP: RVO F403 25A P0
VÝROBCA: HASMA, s.r.o.
MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035
ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B
PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA
NAPÁTOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C
STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP20
MENOVITÝ PRÚD: DO 32A
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

JESTV.ANG

KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA TS2E

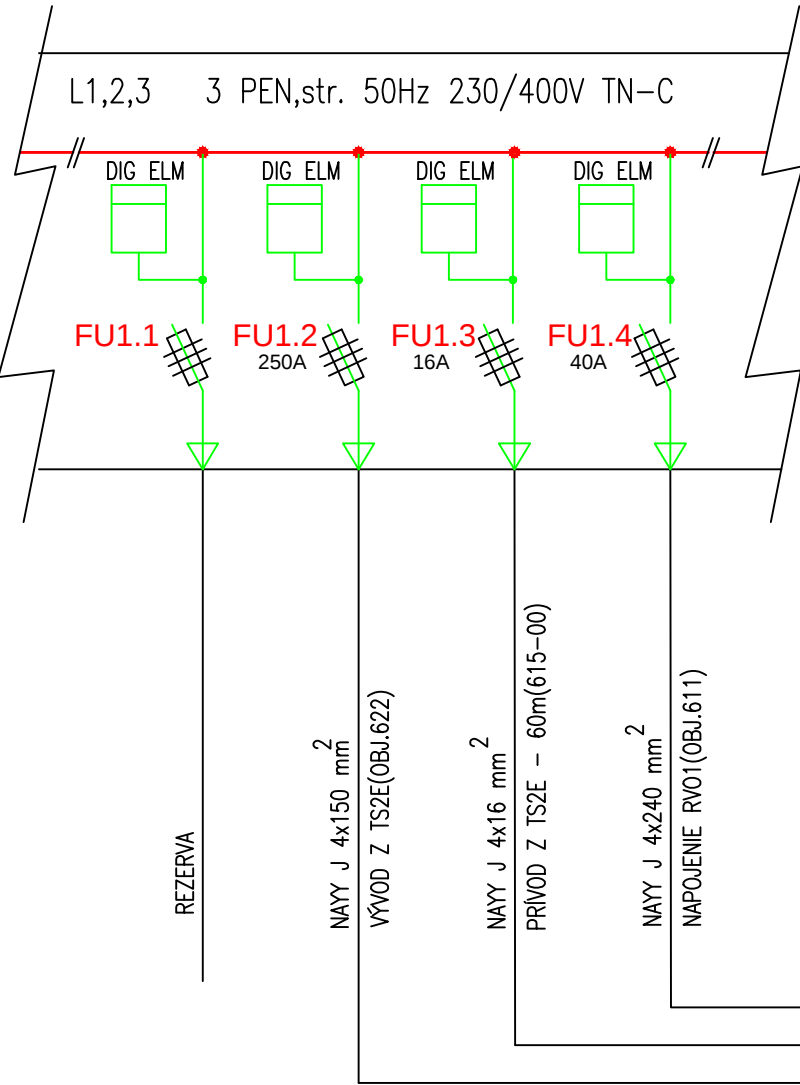

PRV02

OBJEKT 631



Pi=8,62kW/8,62kW
NAYY J 4x240 mm²
PRÍVOD Z TS2E/OBJ.611

NAYY J 4x16 mm²
PRÍVOD Z TS2E – 60m (OBJ.615)

Pi=0,72kW
OBJ. 631

NAYY J 4x150 mm²
PRÍVOD Z TS2E(OBJ.622)


NAYY J 4x16 mm²
VÝVOD DO PRV01(OBJ.620)



NAYY J 4x16 mm²
PRÍVOD Z PSR4(OBJ.620)

NÁZOV STAVBY: PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA		
OBJEDNÁVATEĽ 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	PEČIATKA
ZODPOVEDNÝ SD		PODPIS
ZHOTOVITEĽ STAVBY  	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	PEČIATKA
RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA		ING. J. ROVNAN
		PODPIS

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 615

ZHOTOVITEĽ DSRS:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava	
RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I	ING. J. HARVANČÍK	PODPIS	
HL. INŽ. PROJEKTU	ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS	
Č. ZÁKAZKY	104-16-09		

PODZHOTOVITEĽ DSRS:  PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, Martin 036 01 Tel.: +421 43 42379 74, 75 www.promt-martin.sk		HL. INŽ. PROJEKTU	ING. J. SZÉPE	PODPIS	
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. V. Blizniaková	PODPIS	
		VYPRACOVAL	M. BULKÓ	PODPIS	
		KONTROLOVAL	ING. J. SZÉPE	PODPIS	
KRAJ:	NITRIANSKY	KATASTR. ÚZEMIE:			
OKRES:	NITRA	k.ú. Dražovce	DÁTUM	01.2018	
Objekt / Building SO 615 PRÍPOJKA NN Z TS2E PRE VO V KRIŽOVATKE "I" SO 615 LV CONNECTION FROM TS2E FOR PUBLIC LIGHTING AT CROSSROAD "I"			FORMÁT	3 A4	
			MIERKA	-	
			STUPEŇ	DSRS	
			ČÍS. ZÁKAZKY	104-16-09	
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE			ČÍS. SUPRAVY:	ČÍS. PRÍLOHY:	
SCHÉMA ROZVODU DISTRIBUTION SCHEM				03	