

SÚSTAVA:3 PEN AC 400/230V 50Hz,TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

PRI PORUCHE - OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM čl. 411


NORMÁLNA PREVÁDZKA - OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - IZOLÁCIU PRÍLOHA A, KAP. A.1

NORMÁLNA PREVÁDZKA - OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2

DRUH PROSTREDIA : V ZMYSLE STN 33 2000-5-51

PRVO1
OBJEKT 639


JESTV.ANG
KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA TS1E

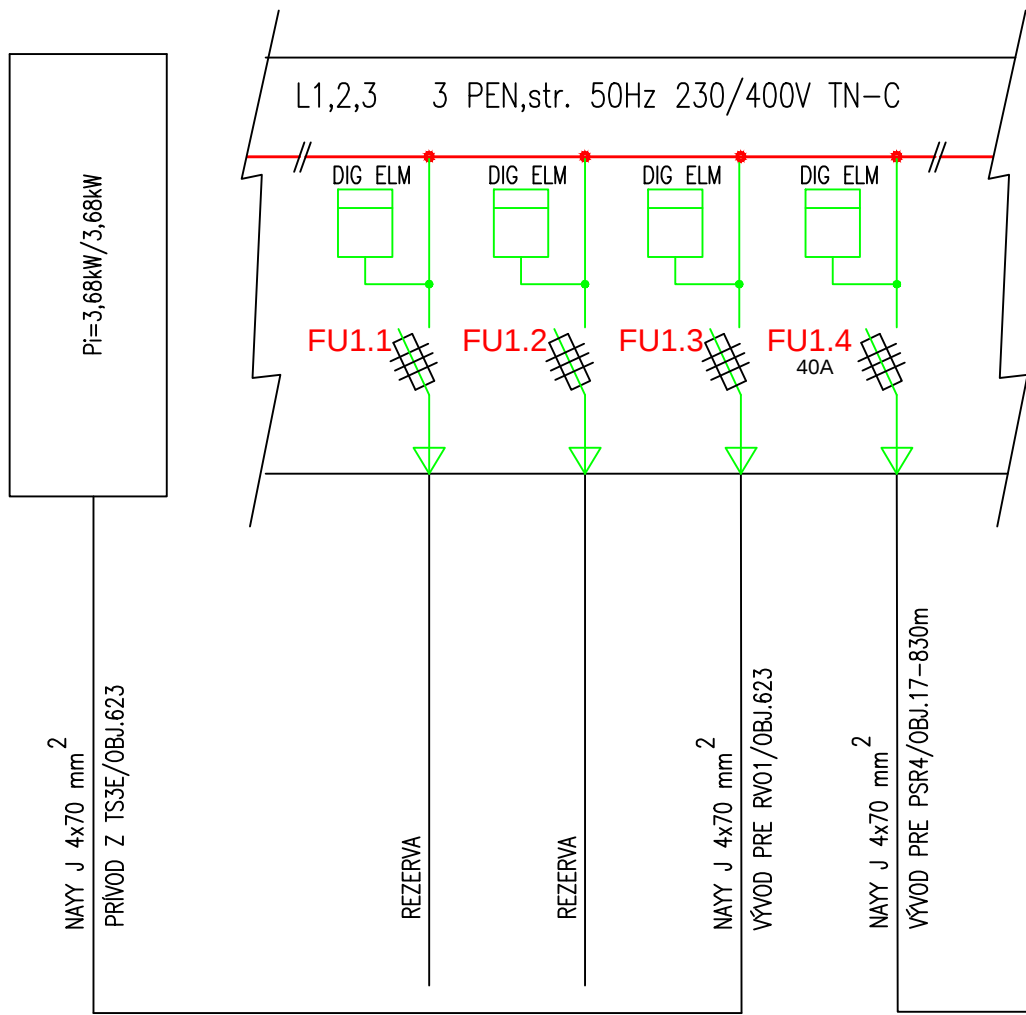


ROZVÁDZAČ PSR4

OBJ.617
SCHÉMA NAPÁJANIA

Pi=5,78kW
Ps=3,28kW

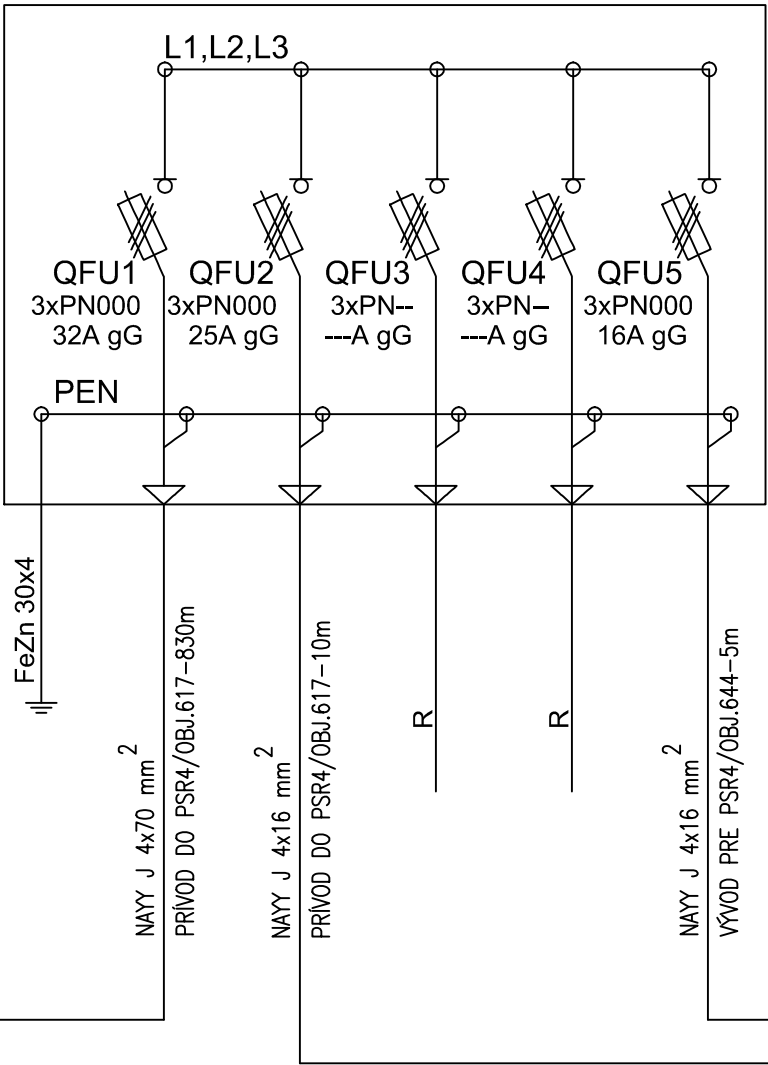


PRVO1
OBJEKT 644

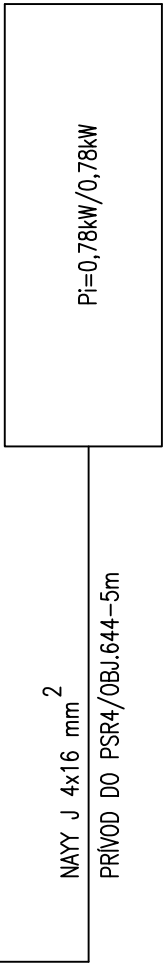


ČS2

OBJEKT 514

Pi=5,00kW
Ps=2,50kW

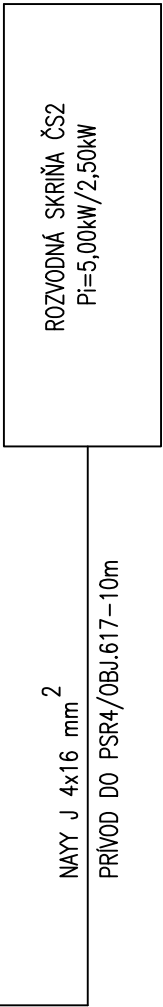

ROZVÁDZAČ PSR4
ROZMEROVÝ NÁČRT
M 1:50


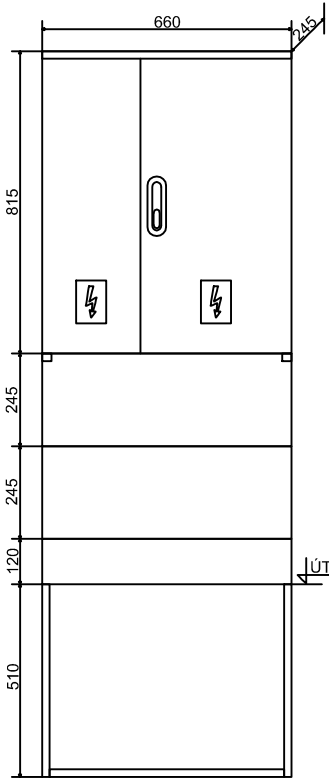




TYP: SR 4 F663 VV 0/3 P1 IP2x
VÝROBCA: HASMA, s.r.o.
MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035
ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B
PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA
NAPÁTOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C
STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP2x
MENOVITÝ PRÚD: DO 400A
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

NÁZOV STAVBY: PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA		
OBJEDNÁVATEĽ 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	PEČIATKA
ZODPOVEDNÝ SD		PODPIS
ZHOTOVITEĽ STAVBY  	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA	PEČIATKA
ING. J. ROVNAN		PODPIS

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 617

ZHOTOVITEĽ DSRS:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4	DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava		
RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I	ING. J. HARVANČÍK	PODPIS	
HL. INŽ. PROJEKTU	ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS	
Č. ZÁKAZKY	104-16-09		

PODZHOTOVITEĽ DSRS: PROMT PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, Martin 036 01 Tel.: +421 43 42379 74, 75 www.promt-martin.sk		HL. INŽ. PROJEKTU		ING. J. SZÉPE		PODPIS			
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. V. Blizniaková		PODPIS			
		VYPRACOVAL		M. BULKO		PODPIS			
		KONTROLOVAL		ING. J. SZÉPE		PODPIS			
KRAJ: NITRIANSKY OKRES: NITRA		KATASTR. ÚZEMIE: k.ú. Dražovce				DÁTUM		01.2018	
Objekt / Building SO 617 PRÍPOJKA NN PRE ČS2 TESNIACEJ VANE SO 617 LV CONNECTION FOR ČS2 OF SEALING VAT						FORMÁT		3 A4	
						MIERKA		1:50	
						STUPEŇ		DSRS	
						ČÍS. ZÁKAZKY		104-16-09	
						ČÍS. SÚPRAVY:		ČÍS. PRÍLOHY:	
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE SCHÉMA ROZVODU DISTRIBUTION SCHEM								03	