


SÚSTAVA: 3PEN AC 50Hz 400/230V / TN-C
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

PRI PORUCHE – OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM čl. 411
NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – IZOLÁCIOU PRÍLOHA A, KAP. A.1
NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2
DRUH PROSTREDIA: V ZMYSLE STN 33 2000-5-51

ROZVÁDZAČ SR1.1

OBJ.621
SCHÉMA NAPÁJANIA


Pi=188kW
Ps=113kW

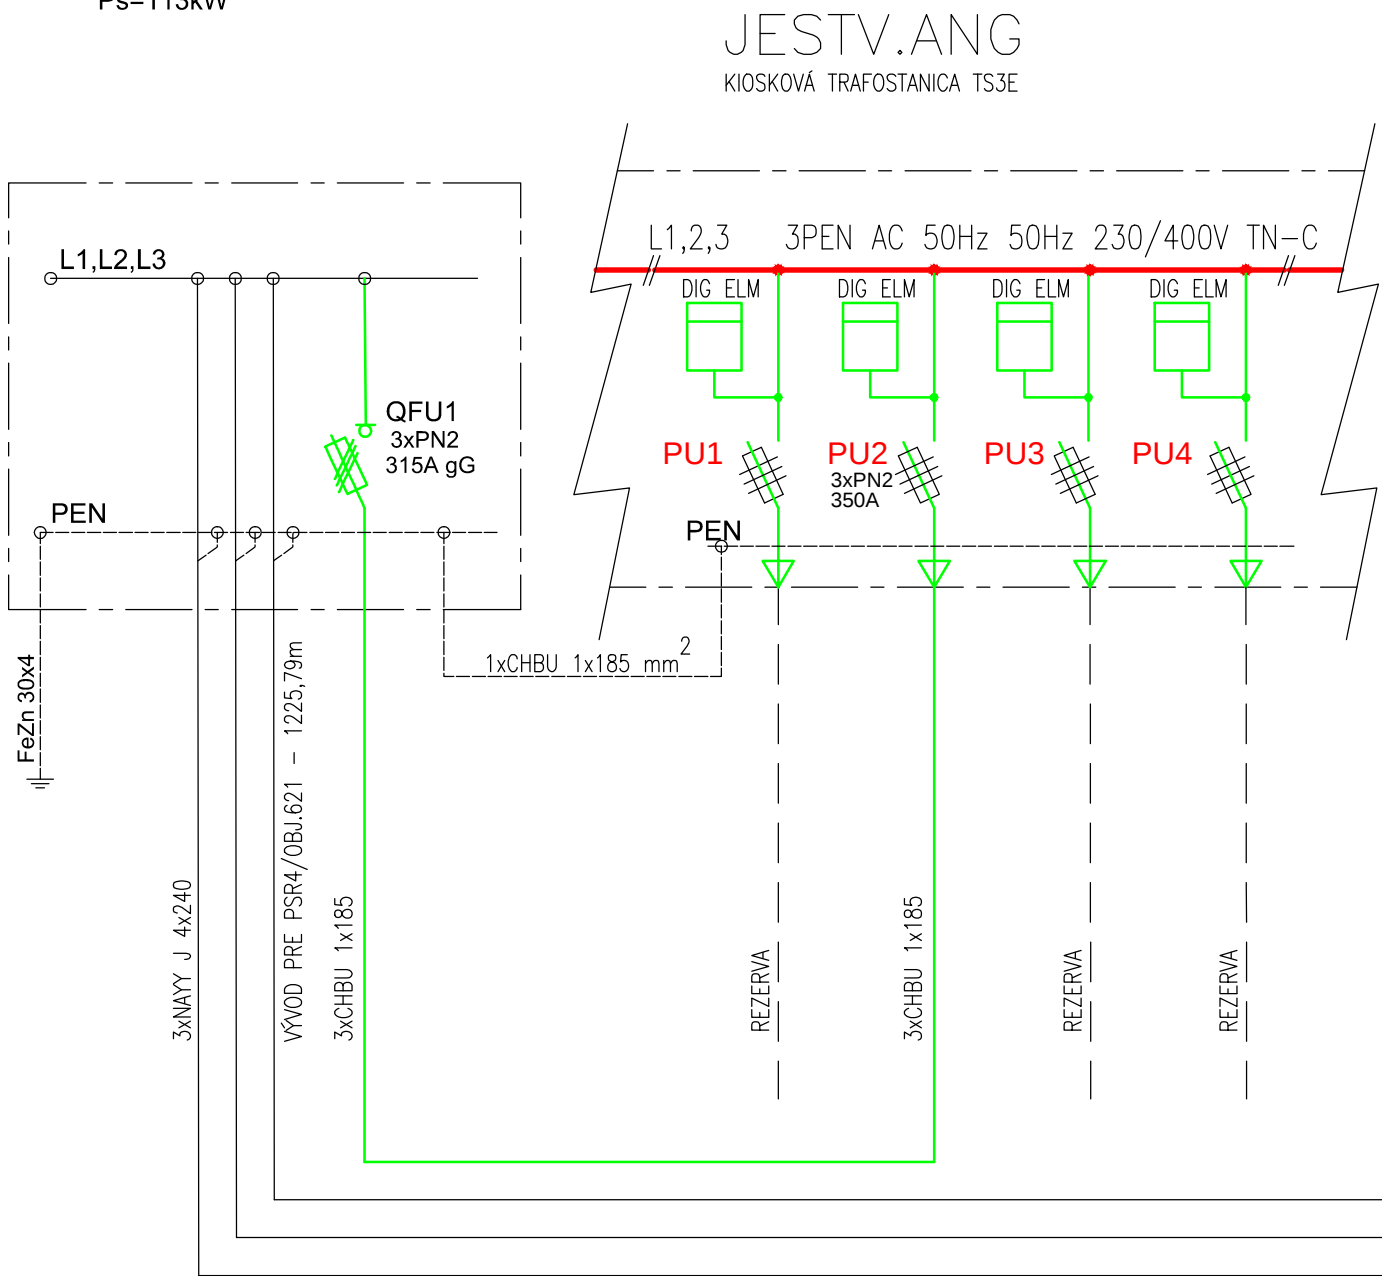


ROZVÁDZAČ PSR4

OBJ.621
SCHÉMA NAPÁJANIA

Pi=188kW
Ps=113kW

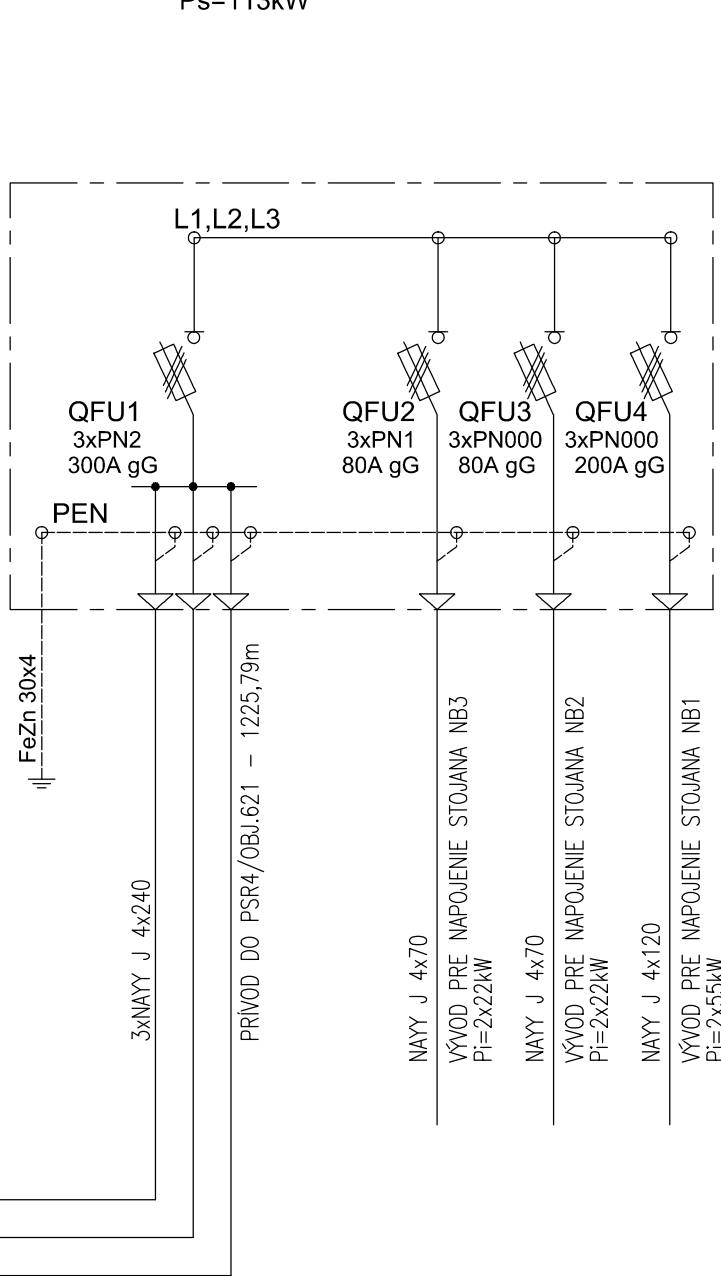


ROZVÁDZAČ PSR4
ROZMEROVÝ NÁČRT
M 1:20

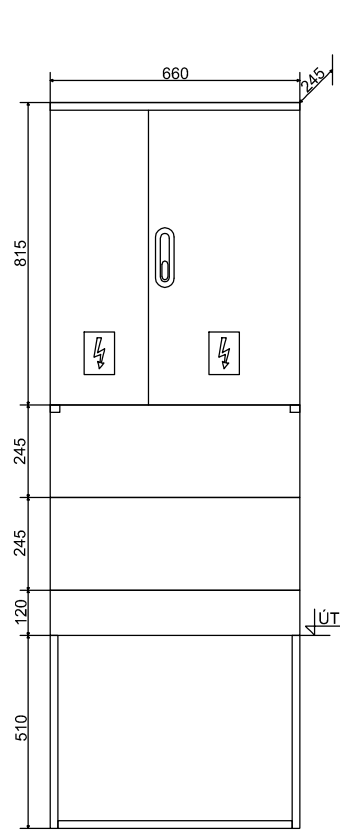

TYP: SR 4 F663 W 2/3 P2 IP3
VÝROBCA: HASMA, s.r.o.
MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035
ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B
PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA
NAPÁTOVÁ SÚSTAVA: 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C
STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP2x
MENOVITÝ PRÚD: DO 400A
OCHRANA PRI PORUCHE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
NAPÁJANIA

ROZVÁDZAČ SR1.1
ROZMEROVÝ NÁČRT
M 1:20

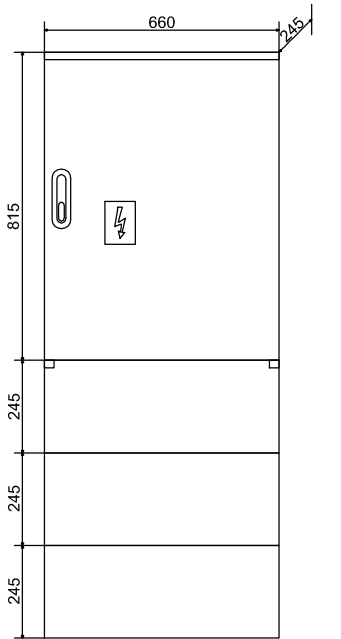

TYP: SR 1.1 K403 W 1/0 P3
VÝROBCA: HASMA, s.r.o.
MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035
ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B
PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA
NAPÁTOVÁ SÚSTAVA: 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C
STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP2x
MENOVITÝ PRÚD: DO 400A
OCHRANA PRI PORUCHE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
NAPÁJANIA

NÁZOV STAVBY: PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA		
OBJEDNÁVATEĽ 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	PEČIATKA
	ZODPOVEDNÝ SD	PODPIS
ZHOTOVITEĽ STAVBY 	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA	PEČIATKA ING. J. ROVNAN PODPIS

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 621

ZHOTOVITEĽ DSRS:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4	DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava		
	RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I	ING. J. HARVANČÍK	PODPIS
	HL. INŽ. PROJEKTU	ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS
	Č. ZÁKAZKY	7782-03	

PODZHOTOVITEĽ DSRS:  PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, Martin 036 01 Tel.: +421 43 42379 74, 75 www.promt-martin.sk	HL. INŽ. PROJEKTU	ING. J. SZÉPE	PODPIS
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. V. BLIZNIAKOVÁ	PODPIS
	VYPRACOVAL		PODPIS
	KONTROLOVAL	ING. J. SZÉPE	PODPIS

KRAJ: NITRIANSKY	KATASTR. ÚZEMIE:	DÁTUM	05. 2018
OKRES: NITRA	k.ú. Dražovce	FORMÁT	3 A4
Objekt / Building SO 621 - PRÍPOJKA PRE ELEKTROMOBILY		MIERKA	1: 20
		STUPEŇ	DSRS
		ČÍS. ZÁKAZKY	104-16-09
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE		ČÍS. SÚPRAVY:	ČÍS. PRÍLOHY:
SCHÉMA ZAPOJENIA PRÍPOJKY			003