

SÚSTAVA:3 PEN AC 400/230V 50Hz,TN–C

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PODLA STN 33 2000–4–41:

PRI PORUCHE – OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM čl. 411

NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – IZOLÁCIU PRÍLOHA A, KAP. A.1

NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2


DRUH PROSTREDIA : V ZMYSLE STN 33 2000–5–51

ROZVÁDZAČ PSR4

OBJ.619

SCHÉMA NAPÁJANIA

Pi=37,48kW
Ps=34,66kW

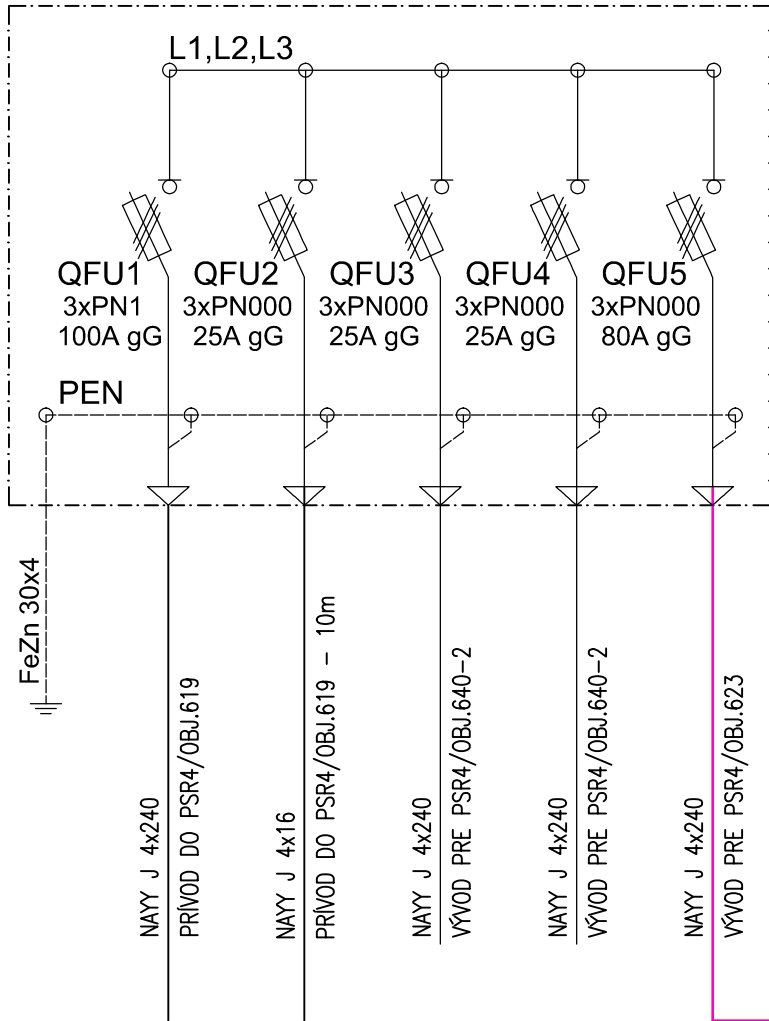


ROZVÁDZAČ PSR2

OBJ.625

SCHÉMA NAPÁJANIA

Pi=5,80kW
Ps=2,90kW

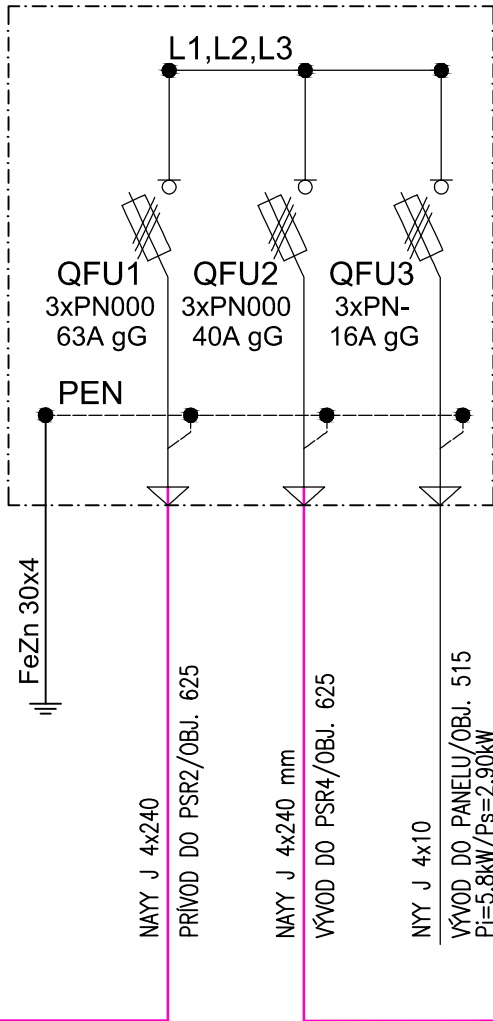


ROZVÁDZAČ PSR4

OBJ.625


SCHÉMA NAPÁJANIA

Pi=1,84kW
Ps=1,84kW

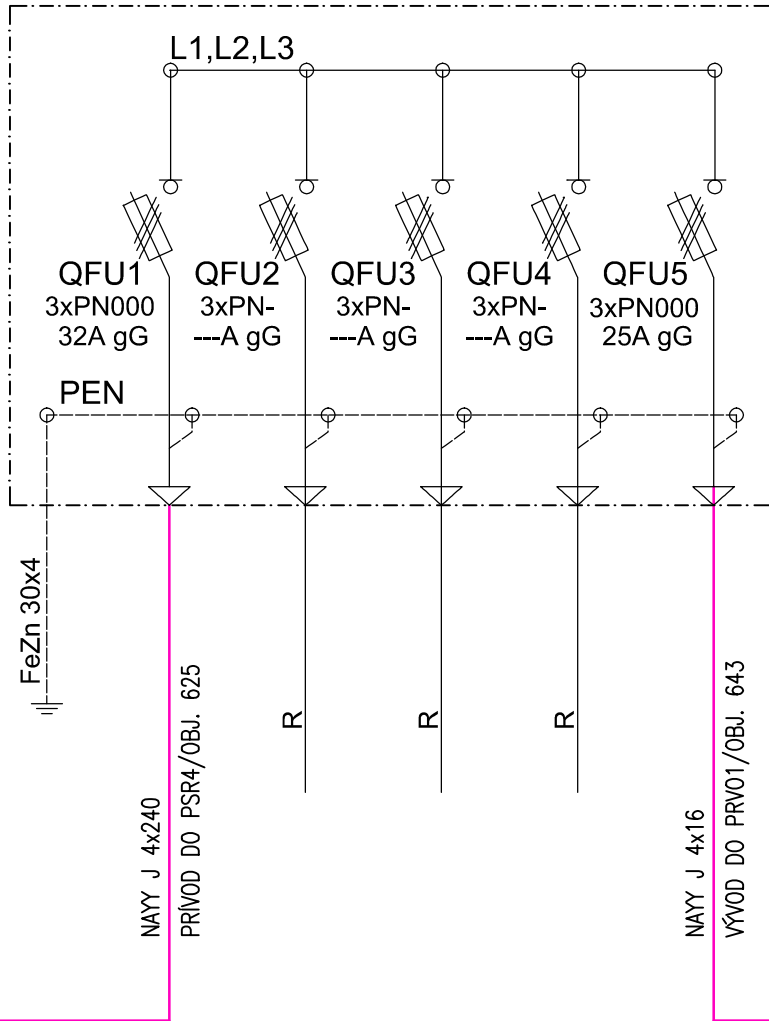


PRVO1

OBJEKT 643

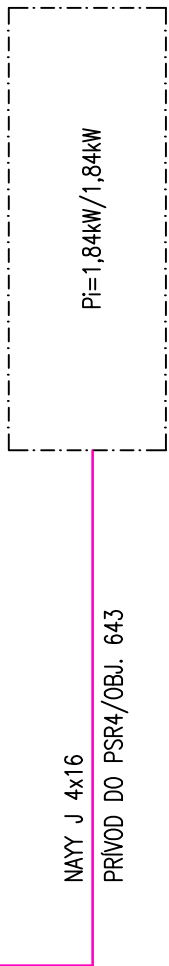

ROZVÁDZAČ PSR4

ROZMEROVÝ NÁČRT
M 1:50

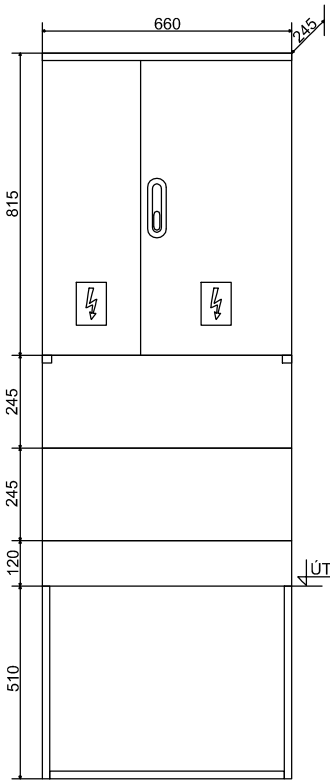


TYP: SR 4 F663 W 2/3 P2 IP3
VÝROBCA: HASMA, s.r.o.
MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035
ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B
PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA
NAPÁJOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C
STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP2x
MENOVITÝ PRÚD: DO 400A
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
Pi=7,64kW+29,90kW
Ps=4,74kW+29,90kW

NÁZOV STAVBY PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA		
OBJEDNÁVATEL 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
ZHOTOVITEĽ STAVBY  	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 625

ZHOTOVITEĽ DSRS:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4	DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava		
RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I	ING. S. BUKOVINSKÝ	PODPIS	
HL. INŽ. PROJEKTU	ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS	
Č. ZÁKAZKY	7782-03		
PODZHOTOVITEĽ DSRS:  PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, Martin 036 01 Tel.: +421 43 42379 74, 75 www.promt-martin.sk	HL. INŽ. PROJEKTU	ING. J. SZÉPE	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. V. BLIZNIAKOVÁ	PODPIS	
VYPRACOVAL	ING. V. BLIZNIAKOVÁ	PODPIS	
KONTROLOVAL		PODPIS	
KRAJ:	NITRIANSKY	KATASTR. ÚZEMIE:	k.ú. DRÁŽOVCE
OKRES:	NITRA	DÁTUM	07.2018
OBJEKT / BUILDING		FORMÁT	3A4
SO 625 PRÍPOJKA NN PRE NAPOJENIE ZASTÁVKY A PODCHODU PRE CYKLISTOV		MIERKA	1:50
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE		STUPEŇ	DSRS
SCHÉMA ROZVODU		ČÍS. ZÁKAZKY	104-16-09
		ČÍS. SÚPRAVY:	ČÍS. PRÍLOHY:
			003