
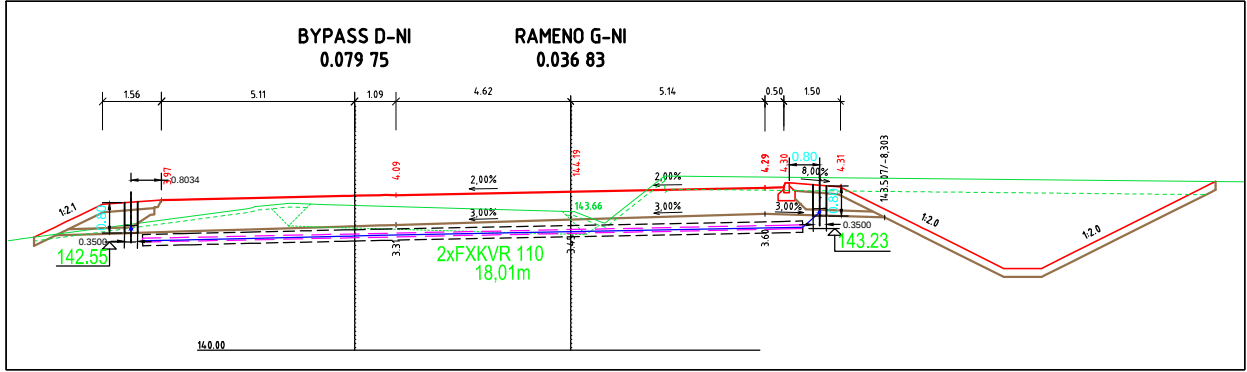


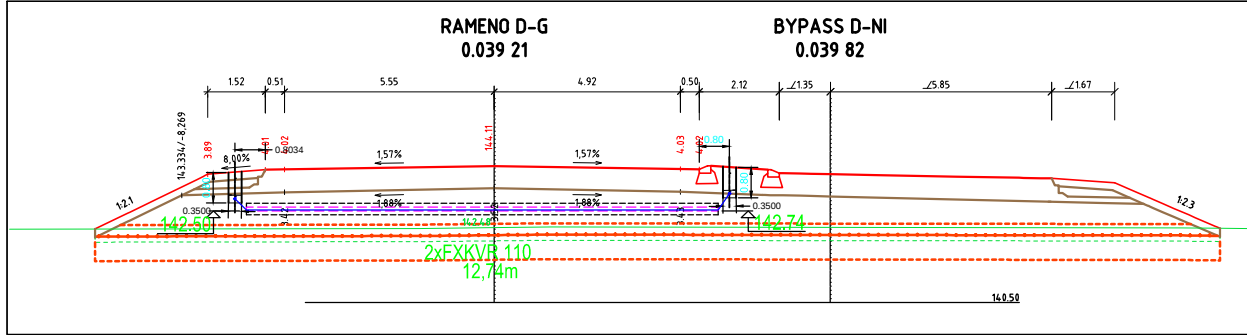

SÚSTAVA: 3 PEN AC 400/230V 50Hz,TN-C
1NPE AC 230V 50Hz,TN-S





PRI PORUCHE – OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM ČI. 411
NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – IZOLÁCIU PRÍLOHA A, KAP. A.1
NORMÁLNA PREVÁDZKA – OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2
DRUH PROSTREDIA: V ZMYSLE STN 33 2000-5-51

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÉ ROZVODY VO KÁBLOM CYKY-J 4x10 – STAVEBNÉ POVOLENIE – OBJEKT 636
- PROJEKTOVANÉ ROZVODY VO KÁBLOM CYKY-J 4x10 V OCHRANNÝCH RÚRKACH – STAVEBNÉ POVOLENIE
- ZREALIZOVANÉ ROZVODY VEREJNÉHO OSVETLENIA KÁBLOM CYKY-J 4x10 – OBJEKT 636
- ZREALIZOVANÉ ROZVODY VO KÁBLOM CYKY-J 4x10 V OCHRANNÝCH RÚRKACH FFKVR 110 – OBJEKT 636
- ROZVODY NN PRE NÁPOJENIE ROZVÁDZAČA PRVO (OBJEKT 616)
- ZREALIZOVANÉ STOŽIARE VO VYSOKÉ 10 m – STK76/100/3 S LED SVIETIDLOM 77W
- ČÍSLO STOŽIARA
- TYP STOŽIARA – STK60/100/3
- LED SVIETIDLO A= LED STREET SII 77W NA VÝLOŽNÍKU VIT-10-60-5'
- POZÍCIA STOŽIAROV PODLA STAVEBNÉHO POVOLENIA – OBJEKT 636
- ROZVÁDZAČ VEREJNÉHO OSVETLENIA – OBJ.636

POZNÁMKA:

PRED ZAČATÍM AKÝCHKOLVEK ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČENIE JESTVUJÚCICH
AKO AJ NAVRHOVANÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ OD SVOJICH MAJITELOV V DOKNUTOM ÚZEMÍ

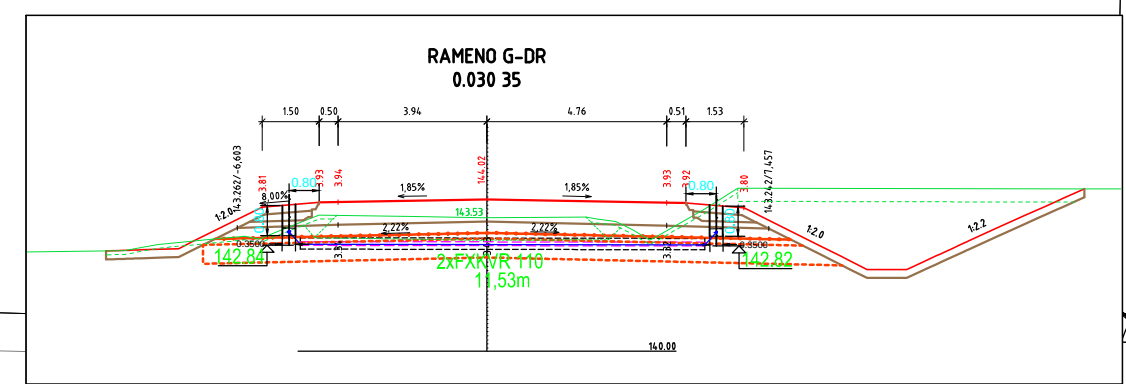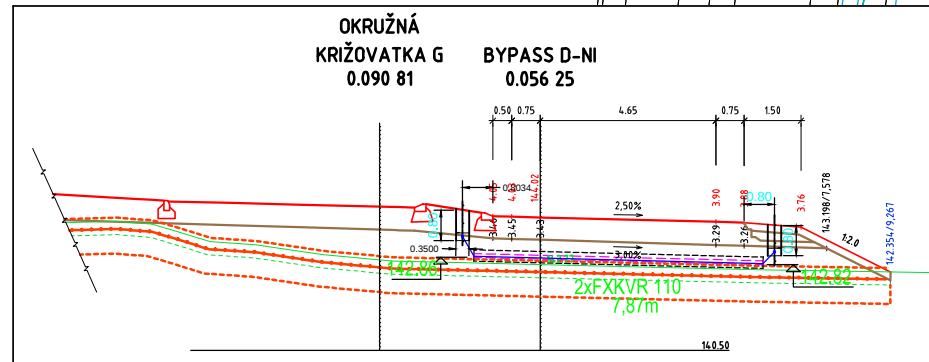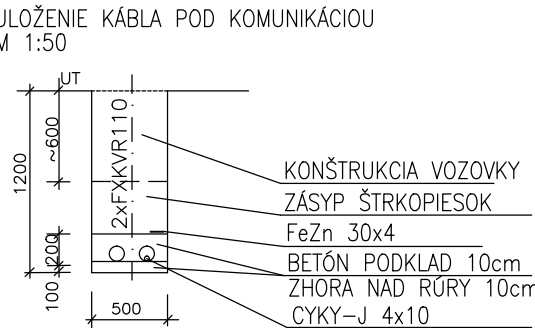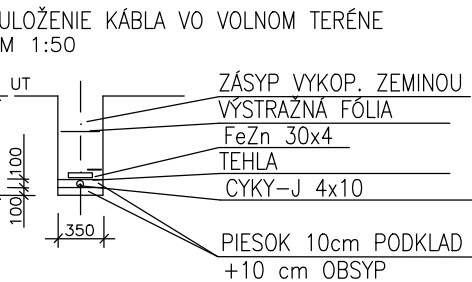

NÁZOV STAVBY PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA		
OBJEDNÁVATEL 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
ZHOTOVITEĽ STAVBY  	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 636

ZHOTOVITEĽ DSRs:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava	
RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I	ING. S. BUKOVINSKÝ	PODPIS	
HL. INŽ. PROJEKTU	ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS	
Č. ZÁKAZKY	7782-03		
PODZHOTOVITEĽ DSRs:  PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, Martin 036 01 Tel.: +421 43 42370 74, 75 www.promt-martin.sk	HL. INŽ. PROJEKTU	ING. J. SZÉPE	PODPIS
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. V. BLIZIAKOVÁ	PODPIS
	VYPRACOVAL	ING. V. BLIZIAKOVÁ	PODPIS
	KONTROLOVAL		PODPIS
KRAJ: NITRIANSKY OKRES: NITRA	KATASTR. ÚZEMIE: k.ú. Dražovce	DÁTUM	10.2018
OBJEKT / BUILDING		FORMÁT	4A4
SO 636 VEREJNÉ OSVETLENENIE V KRIŽOVATKE "G"		MIERKA	1:1000
		STUPEŇ	DSRS
		Čís. ZÁKAZKY	104-16-09
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE		Čís. SÚPRAVY:	Čís. PRÍLOHY:
SITUÁCIA			002