

SÚSTAVA:3 PEN AC 400/230V 50Hz,TN-C
3 N PE AC 400/230V 50Hz,TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

PRI PORUCHE - OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM čl. 411

NORMÁLNA PREVÁDZKA - OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - IZOLÁCIOU PRÍLOHA A, KAP. A.1

NORMÁLNA PREVÁDZKA - OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2

DRUH PROSTREDIA: V ZMYSLE STN 33 2000-5-51

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÉ ROZVODY VO KÁBLOM CYKY-J 4x10 (NAYY-J 4x240) - PODLA DSP - OBJEKT 640.2
--- PROJEKTOVANÉ ROZVODY VO V OCHRANNÝCH RÚRACH - STAVEBNÉ POVOLENIE
--- ZREALIZOVANÉ ROZVODY VEREJNEHO OSVETLENIA KÁBLOM CYKY-J 4x10 (NAYY-J 4x240) - 640.2
--- ZREALIZOVANÉ ROZVODY VO V OCHRANNÝCH RÚRACH FXKVR110 - OBJEKT 640.2
--- ZREALIZOVANÉ ROZVODY VO KÁBLOM CYKY-J 3x2,5 POD PRÍSTREŠKOM - OBJEKT 640.2
--- ZREALIZOVANÉ ROZVODY VEREJNEHO OSVETLENIA (OBJEKT 640.1)
--- ROZVODY NN PRE NAPOJENIE ROZVÁDZAČOV PRVO (OBJEKTY 619, 621, 625)
--- ZREALIZOVANÉ STOŽIARE VO VYSOKÉ 10m - STK60/100/3 S LED SVETIDLOM 53W
ČÍSLO STOŽIARA
STOŽIARE VEREJNEHO OSVETLENIA TYP STK60/100/3
LED SVETIDLO A= LED STREET SII 53W M5 NA VÝLOŽNIKU V4T-10-60-5'
ALEBO NA DOJRAMENNOM VÝLOŽNIKU V2T-10-60-5'
POZÍCIA STOŽIAROV PODLA STAVEBNÉHO POVOLENIA - OBJEKT 640.2
OSVETLOVACIE STOŽIARE INÝCH OBJEKTOV
SVETIDLO POD PRÍSTREŠKOM - B= DAMP PRO LED 1200 39W/4000K IP 65
ROZVÁDZAČ VEREJNEHO OSVETLENIA - POZÍCIA PODLA DSP
ZREALIZOVANÝ ROZVÁDZAČ VEREJNEHO OSVETLENIA - OBJEKT 640.2
ZREALIZOVANÁ ROZVODNÁ ISTIACA SKRÍŇA PRE NAPOJENIE VEREJNEHO OSVETLENIA - OBJEKT 640.2
ZREALIZOVANÝ ROZVÁDZAČ NA KONŠTRUKCII PRÍSTREŠKA PRE NAPOJENIE SVETIEL NA PRÍSTREŠKU




POZNÁMKA:

PRED ZAČATÍM AKÝCHKOLVEK ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČENIE JESTVUJÚCICH
AKO AJ NAVRHOVANÝCH INŽINIERSKÝCH SÍŤÍ OD SVOJICH MAJITELOV V DOKNUTOM ÚZEMÍ
KÁBEL VO VOLNOM TERÉNE A V CHODNIKU JE ULOŽENÝ V OCHRANNEJ RÚRKE PRIEMERU 63mm
UZEMNENIE STĽOP PRÍSTREŠKOV JE NA UZEMNENIE VO PRI KRÍŽOVANÍ KAŽDEJ VETVY VO
A NAJBLIŽŠIEHO ZÁKLADU STĽPA PRÍSTREŠKU


NÁZOV STAVBY: PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA		
OBJEDNÁVATEL 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	PEČIATKA
ZHOTOVITEL STAVBY  	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava RIADITEL STAVBY - PREDSTAVITEL ZHOTOVITEĽA ING. J. ROVNÁN	PEČIATKA PODPIS

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY


SO 640-1

ZHOTOVITEL DSR:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVIZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVIZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava				
RIADITEL DIV. BRATISLAVA I		ING. S. BUKOVINSKÝ	PODPIS			
HL. INŽ. PROJEKTU		ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS			
Č. ZAKÁZKY		7782-03				
PODZHOTOVITEL DSR:  PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, Martin 036 01 Tel.: +421 43 42379 74, 75 www.pront-nitra.sk		HL. INŽ. PROJEKTU	ING. J. SZÉPE	PODPIS		
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. V. Blizniaková	PODPIS		
		VYPRACOVAL	ING. V. Blizniaková	PODPIS		
		KONTROLOVAL		PODPIS		
KRAJ: OKRES:	NITRIANSKY NITRA	KATASTR. ÚZEMIE: k.ú. Dražovce	DÁTUM	12.2018		
Objekt / Building 						


ULOŽENIE KÁBLA V VOLNOM TERÉNE

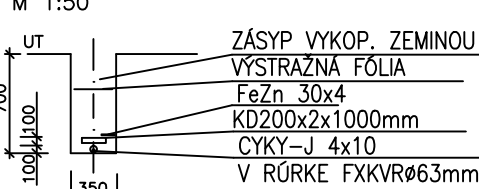

ULOŽENIE KÁBLA POD KOMUNIKÁCIU

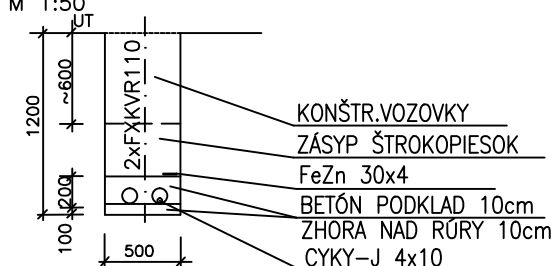

ULOŽENIE KÁBLA PRI KRÍŽOVANÍ S KOMUNIKÁCIU

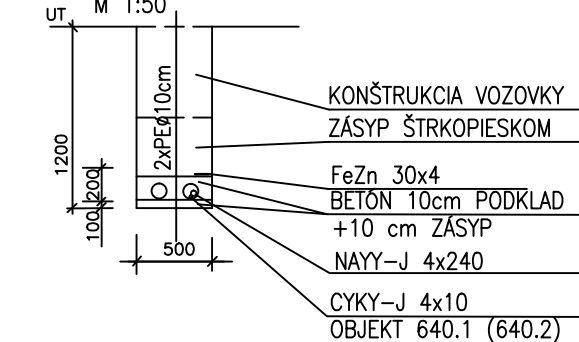

ULOŽENIE KÁBLA PRI KRÍŽOVANÍ S KOMUNIKÁCIU SO604-2

