



SÚSTAVA:3 PEN AC 400/230V 50Hz,TN-C
 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
 PRI PORUCHE - OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM čl. 411
 NORMÁLNA PREVÁDZKA - OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - IZOLÁCIOU PRÍLOHA A, KAP. A.1
 NORMÁLNA PREVÁDZKA - OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2
 DRUH PROSTREDIA: V ZMYSLE STN 33 2000-5-51

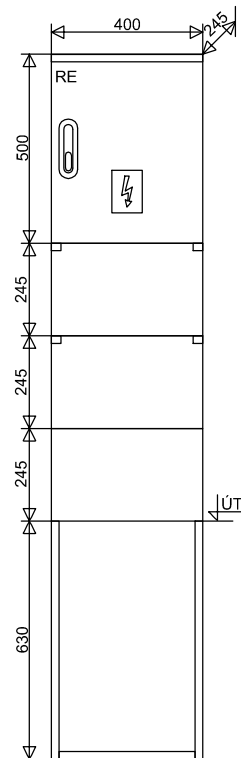

TYP: RVO F403 25A P0
 VÝROBCA: HASMA, s.r.o.
 MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035
 ODOLNOST PROTÍ HOŘENÍ: KATEGORIA B
 PRÍVODY/VÝVOD: ZDOLAZDOLA
 NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA : 3-FEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C
 STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP20
 MENOVITÝ PRUD: DO 32A
 OCHRANA PRI PORUČE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
 PRVO1
 Pi=5,73kW
 Ps=5,73kW
 PRVO2
 Pi=5,734kW
 Ps=5,734kW
 PRVO3
 Pi=6,202kW
 Ps=6,202kW
 PRVO4
 Pi=7,928kW
 Ps=7,928kW

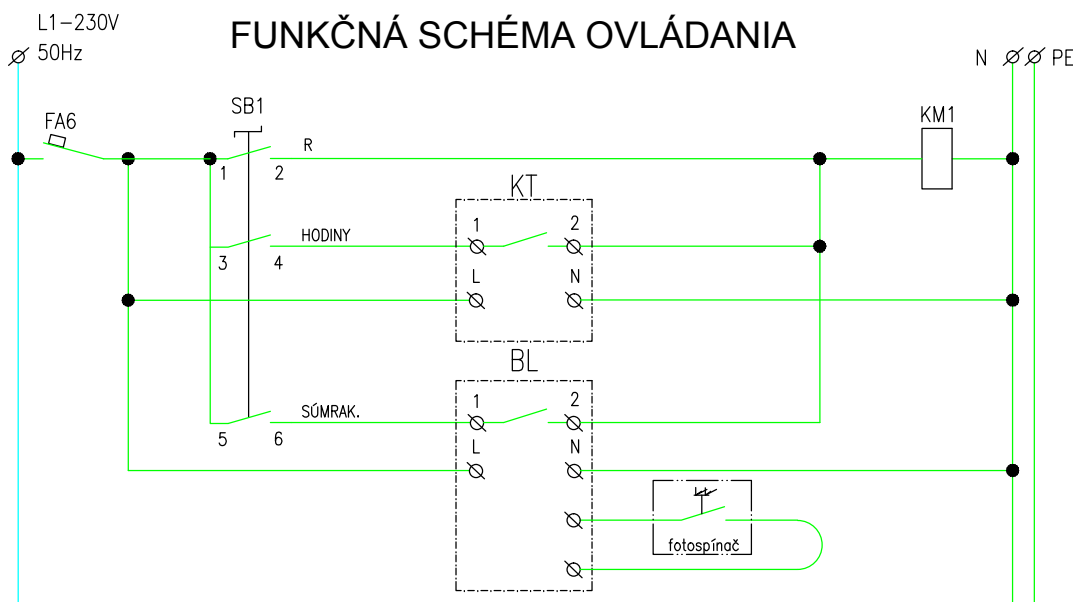

NÁZOV STAVBY:		
PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA FÁZA 2 PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA		
OBJEDNÁVATEĽ	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	PEČIATKA
	ZODPOVEDNÝ SD	PODPIS

ZHOTOVITEĽ STAVBY	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	PEČIATKA
	Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	
	RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA	PODPIS

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 640-2

ZHOTOVITEĽ DSRs:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava	
RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I HL. INŽ. PROJEKTU Č. ZÁKAZKY		ING. S. BUKOVINSKÝ ING. M. KODAJOVÁ 7782-03	
PODFOTOVITEĽ DSRs:  PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, Martin 036 01 Tel.: +421 43 42379 74, 75 www.promt-martin.sk		HL. INŽ. PROJEKTU ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL	
KRAJ: NITRIANSKY OKRES: NITRA		KATASTR. ÚZEMIE: k.ú. Dražovce	
Objekt / Building 640.2 VEREJNÉ OSVETLENIE PARKOVISKA OV, II. FÁZA		DÁTUM FORMÁT MIERKA STUPEŇ ČÍS. ZÁKAZKY	
Názov prílohy/Title ROZVÁDZAČ RVO		11.2018 3A4 - DSRs 104-16-09	
		ČÍS. SUPRAYVY: ČÍS. PRÍLOHY: 005	